Farbe	Kurzzeichen bisher nach DIN 47002	Kurzzeichen neu nach DIN IEC 757
Schwarz	sw	BK
Braun	br	BN
Violett	vi	VT
Grün/Gelb	gn/ge	GN/YE
Orange	or	OG
Weiß	ws	WH

Für Anschluß der Wetterstation, etc.
siehe 45600-9-9520 Bl.1 + 2

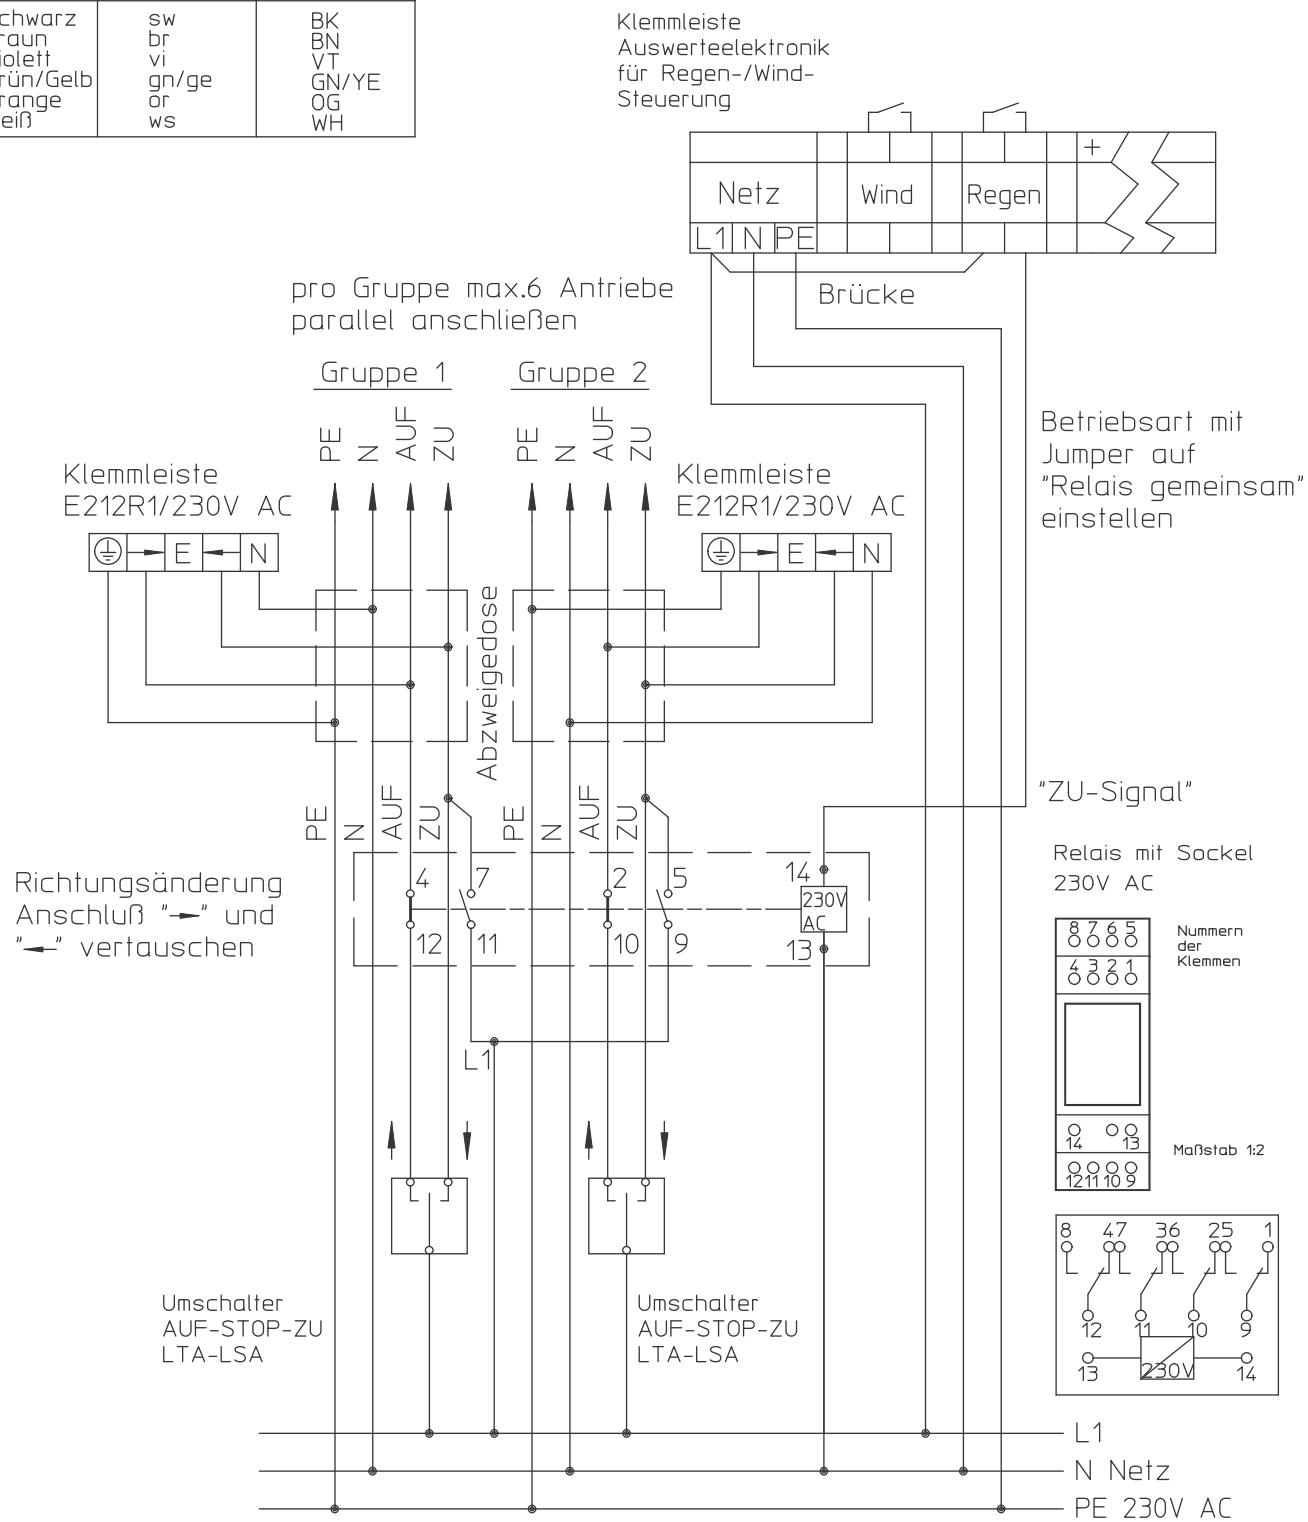

Anschluß nur durch zugelassene Elektrofirma

EMPB	Dok.version doc.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.
	02	28.06.2007	tbe7	48031
	01	25.06.2001	tbe7	45178

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Benennung / designation
Anschlusspl.R/W-Strg.m.E-Antr.E212R1/230V AC
in 1-2 Gruppen m.Relais 230V AC

	Datum / date	Name / name
erstellt / drawn	28.06.2007	tbe7
gepr. / checked	29.06.2007	tbe9

Blatt / von sheet / of 1 / 1
Maßstab scale 1
Material-Nr. ID-no.
Ersatz für: subst. for:
Ersetzt durch: subst. with:
Sprache / language D
Zeichnungs-Nr. / document-no. 45600-9-9504

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung.Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen.Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu.Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.