

# Dimplex®

## DTB-2R

Thermostat pour les pièces et le sol  
Termostato per stanze e pavimenti





8601001C

### Guide d'installation et d'utilisation Installazione e guida per l'uso

GlenDimplex®

Am Goldenen Feld 18 | D-95326 Kulmbach | Germany

[www.dimplex.digital/scs](http://www.dimplex.digital/scs) | [info@gdhv.one](mailto:info@gdhv.one)

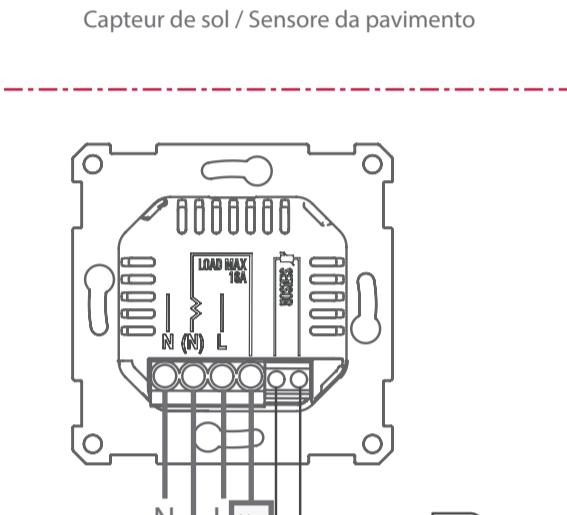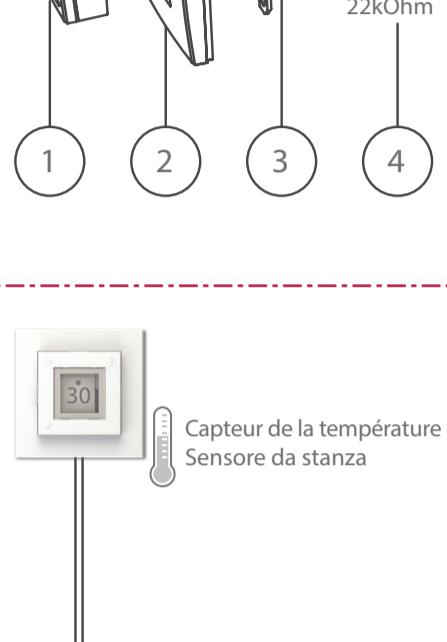

### Spécifications techniques:



Tension nominale :	230V~
Courant nominal :	16 A
Classe de protection :	IP20
Capteur de sol (inclus) :	NTC, 22 k Ohm à 25 °C
Arrêt :	1 pôle
Fréquence radio :	868 MHz, max 10 mW
Température ambiante de fonctionnement : -40°C til +40°C	

#### Déclaration de conformité

Glen Dimplex Heating & Ventilation déclare que l'équipement décrit dans ce manuel d'utilisation est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Si vous souhaitez obtenir une copie de la déclaration de conformité originale signée, veuillez envoyer un e-mail à : [info@gdhv.one](mailto:info@gdhv.one)

#### Avertissement

Les produits avec thermostat électronique ne peuvent pas garantir la protection contre le gel. Fournir une protection supplémentaire pour les installations exposées.

Le produit doit être recyclé lorsqu'il a atteint sa durée de vie.



### Dati tecnici



Tensione nominale:	230V~
Corrente nominale:	16 A
Classe di protezione:	IP20
Sensore per pavimenti (compreso):	NTC, 22kOhm at 25°C
Funzione di taglio:	1 polo
Radiofrequenza:	868MHz, max 10mW
Funzionamento a temperatura ambiente:	Da -40°C a +40°C

#### Dichiarazione di conformità (DoC)

Glen Dimplex Heating & Ventilation dichiara che il dispositivo descritto in questa guida per l'uso è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva UE 2014/53/UE. Se si desidera una copia della DoC originale firmata, si prega di inviare una email a: [info@gdhv.one](mailto:info@gdhv.one)

#### Avvertenza

I prodotti con un termostato elettronico non possono garantire una protezione dai danni provocati dal gelo. Fornire un'ulteriore protezione per le installazioni esposte.

Alla fine della sua durata di vita, il prodotto deve essere riciclato.

### Contenuti

- Unità di interfaccia
- Cornice
- Unità di potenza
- Sensore da pavimento - 22kOhm a 25°C

### Importante:

Il sensore da pavimento deve essere installato in un tubo sigillato all'estremità.

Il prodotto deve essere utilizzato solo in installazioni conformi alle attuali normative nazionali.

Se un sensore da pavimento, diverso da quello compreso nella confezione, è utilizzato nell'installazione, si ricorda che il connettore del sensore non è isolato dalla fase attiva.

### Funzioni sensore

Il termostato dispone di quattro diverse funzioni sensore:

Sensore da pavimento:  
Misura la temperatura del pavimento.  
Impostazione della temperatura da 7 a 40°C.

Sensore della stanza + sensore da pavimento (pavimenti in legno):  
DEVE ESSERE UTILIZZATO per pavimenti in legno e materiali sensibili alle temperature. Misura le temperature dell'aria e del pavimento. Impostazione della temperatura da 7 a 40°C, tuttavia la temperatura del pavimento ha un limite massimo di 27°C.

Sensore da stanza:  
Misura la temperatura dell'aria nella stanza.  
Impostazione della temperatura da 7 a 40°C.

Regolatore di potenza:  
Destinato ai casi in cui non si applichi un sensore da stanza o pavimento. Il carico viene acceso/spento tra 0-100% in un ciclo di 20 minuti.  
Impostazioni: 0 - 10 (0 = 0%, 5 = 50%, 10 = 100%)

### Il prodotto deve essere installato esclusivamente da un elettricista qualificato!

Connettere l'unità di potenza secondo le istruzioni sul retro. Le opzioni sensore disponibili sono:

1: Il sensore da stanza (incorporato nel termostato).

2: Il sensore da pavimento (sensore della temperatura esterno).

22kOhm a 25°C (impostazione predefinita)

Altri valori per sensori da pavimento compatibili:  
47kOhm a 25°C, 15kOhm a 25°C, 12kOhm a 25°C,  
10kOhm a 25°C, 2kOhm a 25°C

Il termostato individua automaticamente se un sensore da pavimento è connesso e utilizzerà quindi l'impostazione predefinita per sensore da pavimento (22kOhm a 25°C). Le impostazioni possono essere modificate attraverso l'impostazione guidata o il menu, qualora venisse utilizzato un sensore con un valore diverso. Se il cavo del sensore è schermato, non collegare la schermatura alla terra.

### Assemblaggio:

- Montare l'unità di potenza nella scatola di connessione per parete.
- Posizionare la cornice al di sopra dell'unità di potenza.
- L'unità di interfaccia scatta in posizione all'interno della cornice.

Assicurarsi che i meccanismi di fissaggio siano stretti sia all'estremità superiore che inferiore.

### Smontaggio:

Assicurarsi che il prodotto sia disconnesso dalla rete prima dello smontaggio!

L'unità di interfaccia può essere rimossa utilizzando un cacciavite a testa piatta. Allentare i meccanismi di fissaggio sia all'estremità superiore che inferiore ed estrarre l'unità di interfaccia. La cornice è ora allentata e può essere staccata.

Allentare le viti sulla scatola di connessione per parete ed estrarre l'unità di potenza.

### Interface utilisateur

Allumer et éteindre le thermostat en utilisant le curseur sur le côté gauche. (A)

Haut = Marche

Bas = Veille

Le thermostat a quatre boutons, un dans chaque coin,

avec les symboles suivants :

- + Réglez la température souhaitée.  
Dans le menu, ces boutons servent à faire défiler de haut en bas.
- Annulez le statut actuel.  
Dans le menu, ce bouton vous ramène au niveau précédent.
- ✓ Ouvre le menu.  
Dans le menu, ce bouton confirmera une sélection ou un réglage.

### Aperçu du menu

Paramètres par défaut

Verrouillage	Appuyez et maintenez ✓ et — pendant 5 sec.
Réglage de l'heure	Définir le jour et l'heure actuels
Programme hebdomadaire	Définir un programme hebdomadaire
Langue	Deutsch English Français Italiano Polskie Nederlandse
Rétro-éclairage	Définir le niveau de rétro-éclairage.
Capteur	Capteur de sol Pièce + sol Capteur de la température de la pièce Régulateur de puissance
Valeur du capteur (disponible lorsque le capteur de sol est connecté)	47 kΩ-25 °C 22 kΩ-25 °C 15 kΩ-25 °C 12 kΩ-25 °C 10 kΩ-25 °C 2 kΩ-25 °C
SCS Hub	Connecter / déconnecter
Calibrer (désactivé en mode d'alimentation)	

### Interfaccia utente

Accende e spegne il termostato utilizzando il cursore sul lato sinistro. (A)

Su = acceso

Giù = standby

Il termostato ha quattro pulsanti, uno in ogni angolo, con i seguenti simboli:

+ Imposta la temperatura desiderata.

— All'interno del menu, questi pulsanti sono utilizzati per lo scorrimento verso l'alto e il basso

↙ Sovrascrive lo stato attuale.

All'interno del menu, questo pulsante riporta l'utente al livello precedente

✓ Apri il menu.

All'interno del menu, questo pulsante conferma una selezione o un'impostazione

### Sommario menu

Impostazioni predefinite

Blocco pulsanti Mantenere premuti ✓ e — per 5 secondi.

Impostare l'orario Impostare l'orario e la data corrente

Programma settimanale Impostare un programma settimanale

Lingua Deutsch  
English  
Français  
Italiano  
Polskie  
Nederlandse

Retroilluminazione Impostare il livello di retroilluminazione.

Avviare l'impostazione guidata

Sensore da pavimento Sensore da pavimento  
Stanza + pavimento  
Sensore da stanza

Regolatore di potenza Regolatore di potenza

Valore del sensore (disponibile quando il sensore da pavimento è connesso)

47 kΩ-25 °C  
22 kΩ-25 °C  
15 kΩ-25 °C  
12 kΩ-25 °C  
10 kΩ-25 °C  
2 kΩ-25 °C

SCS Hub Connettere/disconnettere

Calibrare (disattivato nella mod. di reg. della potenza)

Impostazione guidata

Nel caso di un'installazione dove non sono applicabili le impostazioni predefinite, l'impostazione guidata può essere uno strumento utile.

Andare su "Menu > Avanzato > Start wizard" (Menu > Avanzato > Avvio procedura guidata) per modificare le impostazioni del termostato passo dopo passo.

Le impostazioni possono essere modificate attraverso il menu, o utilizzando ancora una volta la procedura guidata.

Il Termostato ha un ricevitore radio integrato per Dimplex SCS Hub e anche per una connessione diretta con Dimplex Sense.

Connettere il termostato con Dimplex SCS Hub utilizzando la ricerca automatica nell'app. Far scorrere l'interruttore da stand-by ad acceso mentre l'app è alla ricerca di unità.

Durante la ricerca, il termostato mostrerà il suo codice ID sul display. Il codice ID può essere utilizzato per la registrazione manuale.

Una volta connesso al Dimplex SCS Hub, la temperatura può essere impostata o sul termostato o tramite l'app. Le modifiche verranno automaticamente sincronizzate tra il termostato e l'app. (Non utilizzabile se in modalità regolatore di potenza).

Ouvrir le menu Aprire il menu

1. Montez le bloc d'alimentation dans le boîtier de connexion murale.

2. Placez le cadre sur le bloc d'alimentation.

3. L'interface s'enclenche à l'intérieur du cadre.

Assurez-vous que les mécanismes de verrouillage soient fixés en haut et en bas.

Maintenez la touche A enfoncée et insérez le boîtier de connexion murale dans la paroi.

Assurez-vous que les deux vis sont bien serrées.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Assurez-vous que le boîtier de connexion murale est bien fixé à la paroi.

Ass



**Réglage du jour et de l'heure**  
Lors du premier démarrage, le thermostat vous demandera de régler le jour et l'heure actuels.  
Utilisez les boutons + et - pour sélectionner le jour actuel. Confirmez la sélection en appuyant sur ✓.  
Ensuite, utilisez les boutons + et - pour régler l'heure (horloge 24 H).  
Confirmez à nouveau avec ✓. Répétez la même opération pour régler les minutes.  
Après une panne de courant ou une situation similaire, vous devrez peut-être régler à nouveau le jour et l'heure. Si nécessaire, le thermostat ira directement à l'écran des réglages lors de la remise sous tension.  
Pour corriger un réglage de jour et d'heure incorrect, allez dans « Menu > Régler l'heure ».  
Le jour et l'heure actuels sont masqués lorsque le verrouillage du clavier est activé et lorsque le rétro-éclairage est atténué.  
Le réglage du jour et de l'heure n'est pas disponible lorsque le DTB-2R est connecté au Dimplex SCS Hub.

**Impostare data e orario**  
Al primo avvio il termostato chiederà di impostare l'orario e la data correnti.  
Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare la data corrente. Confermare la selezione premendo ✓.  
Successivamente, utilizzare i pulsanti + e - per impostare l'orario (orologio a 24 ore). Confermare nuovamente con ✓.  
Ripetere per impostare i minuti.  
A seguito di un blackout o eventi simili, potrebbe essere necessaria una nuova impostazione della data e dell'orario. Se necessario, il termostato mostrerà direttamente la schermata delle impostazioni una volta reinserta la corrente.  
Per correggere un'impostazione scorretta di data e orario accedere a "Menu > Set time" (Menu > Impostare l'orario). La data e l'orario correnti sono nascosti quando è attivo il blocco dei tasti e quando la luminosità della retroilluminazione è ridotta.  
L'impostazione della data e dell'orario non è disponibile quando DTB-2R è connesso con Dimplex SCS Hub.



**Verrouillage Marche/Arrêt :**  
Appuyez et maintenez enfoncés ✓ et - pendant 5 sec.  
**Blocco pulsanti acceso/spento:**  
Mantenere premuti ✓ e - per 5 secondi.

**Écran principal**  
A : Affiche la température réglée. \*  
En cas de fonctionnement en tant que régulateur de puissance, la puissance de sortie définie est affichée.  
B : Icône indiquant le mode actuel :  
    • Confort (fond rouge)  
    • Eco (fond vert)  
    • Absent (fond bleu)  
    • Arrêt- (fond gris) } Dimplex SCS Hub ou requis  
C : Barre du thermomètre indiquant la température mesurée sur le capteur. La petite flèche (D) correspond à la température réglée. La barre du thermomètre montera et descendra en fonction de la température mesurée de la pièce ou du sol. Lorsque la résistance est allumée, la barre clignote.  
\* Voir également « Calibrer la température de consigne ».

**Schermata principale**  
A: Mostra la temperatura impostata.\*  
Se in funzionamento in quanto regolatore di potenza, viene mostrata la potenza in uscita.  
B: Icona indicante la modalità corrente:  
    • Comfort (sfondo rosso)  
    • Eco (sfondo verde)  
    • Via (sfondo blu)  
    • Spento (sfondo grigio) } Dimplex SCS Hub o quanto richiesto.  
C: La barra del termometro indica la temperatura misurata sul sensore. La freccia piccola (D) corrisponde alla temperatura impostata. La barra del termometro salirà e scenderà a seconda della temperatura misurata nella stanza o nel pavimento. Se il riscaldamento è acceso la barra pulsata.

\*Vedere inoltre "Calibrare la temperatura impostata".

**Changer le mode actuel**  
Le fait d'appuyer une fois sur ↳ changera le mode du thermostat de Confort à Eco, ou vice versa. Le changement dure jusqu'au prochain changement du programme hebdomadaire du thermostat. Dans le cas d'un programme hebdomadaire sans changement, le changement s'arrêtera à 03 h 00. Appuyez à nouveau sur ↳ pour arrêter le remplacement manuellement.  
Si le thermostat est connecté au Dimplex SCS Hub, le changement restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau signal soit envoyé par le système de contrôle de l'énergie. Pour mettre fin au changement manuellement, appuyez sur ↳.  
Si le mode actuel du thermostat est Absent ou Arrêt, appuyez sur le bouton de changement pour changer le mode en mode Confort.  
Lorsqu'il fonctionne en tant que régulateur de puissance, le DTB-2R utilise la même puissance de sortie en mode Absent qu'en mode Éco.

**Sovrascrizione della modalità corrente**  
Premere ↳ una volta modificherà la modalità del termostato facendola passare da Comfort a Eco, o viceversa. La sovrascrizione durerà fino alla prossima modifica dei programmi settimanali del termostato. Nel caso di un programma settimanale senza cambiamenti, la sovrascrizione terminerà alle ore 03:00. Premere nuovamente ↳ per arrestare la sovrascrizione.  
Se il termostato è connesso a Dimplex SCS Hub, la sovrascrizione durerà fino a che un nuovo segnale non sia inviato dal sistema di controllo energetico. Per porre fine alla sovrascrizione, premere ↳.  
Se l'attuale modalità del termostato è Via o Spento premendo il pulsante di sovrascrizione verrà modificata la modalità, che passerà a Comfort.  
Se in funzionamento in quanto regolatore di potenza, DTB-2R utilizzerà la stessa potenza in uscita in modalità Via ed Eco.

**Programme hebdomadaire local**  
Le thermostat peut être programmé avec un programme hebdomadaire local pour économiser de l'énergie pendant les périodes où vous dormez ou les périodes où vous êtes absents. Un programme hebdomadaire correspondant à vos horaires vous permettra d'économiser de l'énergie sans compromettre votre confort.  
Si le thermostat est connecté au Dimplex SCS Hub, le programme hebdomadaire local est désactivé. Le thermostat suivra alors le programme à partir du système de contrôle de l'énergie.  
Pour déconnecter le thermostat du Dimplex SCS Hub, le DTB-2R doit être supprimé de l'application. Ensuite, dans le menu du DTB-2R, sélectionnez « Avancé > Dimplex Hub > Déconnecter le Hub ». Lorsqu'il est déconnecté, le thermostat reprendra le programme hebdomadaire local.

**Programma settimanale locale**  
Il termostato può essere programmato con un programma settimanale locale per risparmiare energia nei periodi in cui l'utente dorme o è assente. Un programma settimanale che rispetti gli orari dell'utente porterà a un risparmio di energia senza compromettere il comfort.  
Se il termostato è connesso a Dimplex SCS Hub, il programma settimanale locale è disattivato. Il termostato seguirà quindi il programma a partire dal sistema di controllo energetico.  
Per disconnettere il termostato da Dimplex SCS Hub, DTB-2R deve essere eliminato dall'app. Successivamente nel menu DTB-2R selezionare "Advanced > Dimplex Hub > Disconnect Hub" (Avanzato > Dimplex Hub > Disconnettere Hub). Una volta disconnesso, il termostato riprenderà il programma settimanale locale.

**Définir un programme hebdomadaire**  
Un programme hebdomadaire divise la semaine en périodes au cours desquelles le thermostat sera en mode Confort ou Éco. Une période est définie en définissant :

**Impostare un programma settimanale**  
Un programma settimanale divide la settimana in periodi dove il termostato è in modalità Comfort o Eco. Un periodo di tempo è definito impostando:

1 : Le ou les jours où la période doit être active.  
2 : Le moment où la température désirée doit être atteinte.  
3 : Le mode, •Confort ou •Eco

1: il/i giorno/i o il periodo in cui dovrebbe essere attivo.

Par exemple : • Lun-Ven 06:00

2: quando dev'essere raggiunta la temperatura desiderata.

Cette période garantit que la température de confort souhaitée est atteinte au plus tard à 06h00 dal lunedì al venerdì. Il termostato calcola il tempo di avvio, così da raggiungere la temperatura corretta all'ora giusta.

3: la modalità, •Comfort o •Eco.

(Non utilizzabile in modalità regolatore di potenza).

Ad esempio: • Lun-Ven 06:00

Questo periodo garantisce che la temperatura confortevole desiderata sia raggiunta entro le 06:00 da lunedì a venerdì. Il termostato calcola il tempo di avvio, così da raggiungere la temperatura corretta all'ora giusta.

Il est conseillé de planifier les périodes nécessaires avant de programmer l'appareil.

Un periodo di tempo dura fino a che non gli si sostituisca un nuovo periodo di tempo. Tutti i periodi devono essere definiti con un periodo e una modalità di avvio.

Si consiglia di effettuare un piano con i periodi di tempo necessari prima di programmare il dispositivo.

Si consiglia di effettuare un piano con i periodi di tempo necessari prima di programmare il dispositivo.

Il nuovo periodo di tempo può essere individuato nella lista dei periodi attivi del programma settimanale.

**Ajouter une nouvelle période**

**Aggiungere un nuovo periodo di tempo**

Allez à « Menu > Programme hebdomadaire » pour ajouter une nouvelle période au programme hebdomadaire. Sélectionnez « + Ajouter nouveau » pour créer une nouvelle période.

Andare su "Menu > Weekly program" (Menu > programma settimanale) per aggiungere un nuovo periodo di tempo al programma settimanale. Selezionare "+Add new" (+Aggiungere nuovo) per creare un nuovo periodo.

Tout d'abord, sélectionnez le ou les jours pour lesquels la nouvelle période doit être active. Il est possible de sélectionner un groupe de jours (Lu-Ve, Sa-Di, Lu-Di) ou un seul jour. Confirmez en appuyant sur ✓.

Innanzitutto, selezionare il/i giorno/i per i quali il nuovo periodo di tempo dovrebbe essere attivo. È possibile selezionare un gruppo di giorni (Mo - Fr, Sa - Su, Mo - Su) (ovvero Lun-Ven, Sab-Dom, Lun-Dom) o un unico giorno. Confermare premendo ✓.

Ensuite, définissez l'heure à laquelle la température désirée doit être atteinte. Réglez l'heure et les minutes à l'aide de + et -. Les minutes peuvent être programmées toutes les 15 minutes. Confirmez en appuyant sur ✓.

Successivamente, impostare l'orario in cui si desidera raggiungere la temperatura desiderata. Impostare l'ora e i minuti utilizzando + e -. I minuti possono essere impostati a intervalli di 15 minuti. Confermare con ✓.

Enfin, le mode pour la période est sélectionné. Cela peut être le mode Confort ou Éco. Confirmez en appuyant sur ✓.

È stata quindi selezionata la modalità per il periodo di tempo. La modalità può essere Comfort o Eco. Confermare con ✓.

La nouvelle période se trouve maintenant dans la liste des périodes actives du programme hebdomadaire.

Il nuovo periodo di tempo può essere individuato nella lista dei periodi attivi del programma settimanale.

**Modifier ou supprimer une période**

**Modificare o eliminare il periodo di tempo**

Pour modifier ou supprimer une période du programme hebdomadaire, sélectionnez « Menu > Programme hebdomadaire ». Dans la liste des périodes actives, sélectionnez celle que vous souhaitez modifier ou supprimer. Confirmez la sélection en appuyant sur ✓.

Per modificare o eliminare un periodo di tempo dal programma settimanale, andare su "Menu > Weekly program" (Menu > Programma settimanale). Dalla lista di periodi di tempo attivi selezionare quello che si desidera modificare o eliminare. Confermare la selezione premendo ✓.

Le menu suivant offre le choix entre « Modifier » ou « Supprimer ». Confirmez votre sélection en appuyant sur ✓.

Il menu successivo offre la scelta di "Modificare" o "Eliminare" (Edit or Delete). Confermare la selezione premendo ✓.

La sélection de « Modifier » vous amène au choix du (des) jour (s), de l'heure et du mode. Faites les ajustements nécessaires et confirmez en appuyant sur ✓.

Selezionando "Edit" (Modifica) si arriverà all'impostazione di giorno/i, ora e selezione della modalità. Effettuare le modifiche necessarie e confermare con ✓.

La suppression d'une période supprimera celle-ci du programme hebdomadaire et de la liste des périodes actives.

L'eliminazione di un periodo di tempo lo eliminerà dal programma settimanale e dalla lista dei periodi di tempo attivi.

**Rétro-éclairage**

**Retroilluminazione**

Lorsque le thermostat est utilisé, l'écran s'allume pour améliorer la visibilité. Au bout d'un moment, l'intensité de la lumière diminue.

Quando il termostato è in funzionamento, il display si illuminerà per una migliore leggibilità. Poco dopo l'illuminazione sarà nuovamente ridotta.

En fonction de la luminosité de la pièce, on peut souhaiter ajuster le niveau de rétro-éclairage du thermostat. Certaines pièces nécessitent plus de lumière que d'autres.

A seconda della luminosità della stanza, l'utente potrebbe voler modificare il livello di riduzione della retroilluminazione del termostato. Alcune stanze richiedono una maggiore illuminazione rispetto ad altre.

Pour régler le niveau de luminosité du rétro-éclairage, sélectionnez « Menu > Rétro-éclairage », puis choisissez entre : Max, Clair, Normal ou Sombre.

Per regolare il livello di riduzione della retroilluminazione, selezionare "Menu > Backlight" (Menu > Retroilluminazione) e scegliere successivamente tra: Max (Massima), Light (Tenue), Normal (Normale), or Dark (Scura).

**Calibrer la température de consigne**

**Calibrare la temperatura impostata**

La température de consigne peut différer de la température réelle en fonction de l'isolation thermique, de la ventilation, de la position du thermostat, etc. Si la température de consigne s'écarte considérablement de la température mesurée de la pièce ou du sol, vous pouvez l'étailler à +/- 5°.

La temperatura impostata potrebbe differire dalla temperatura effettiva a seconda dell'isolamento termico, della ventilazione, della posizione del termostato, ecc. Se la temperatura impostata differisce significativamente dalla temperatura misurata nella stanza o nel pavimento, la temperatura impostata può essere calibrata fino a +/- 5°.

Important :

Importante:

La température de la pièce / du sol doit être stabilisée en mode Confort ou Éco avant de calibrer la température de consigne.

La temperatura nella stanza/nel pavimento deve essere stabilitizzata nelle modalità Comfort o Eco, prima di calibrare la temperatura impostata.

Lorsque la température est stable, entrez dans le menu et sélectionnez : « Avancé > Calibrer ».

Quando la temperatura è stabile, accedere al menu e selezionare: "Advanced > Calibrate" (Avanzate > Calibrare).

La température de consigne actuelle est affichée à l'écran. Appuyez sur + ou - pour ajuster la température de consigne en fonction de la température mesurée.

L'attuale temperatura impostata è mostrata sul display. Premere + o - per regolare la temperatura impostata a seconda della temperatura misurata.

Confirmez le calibrage en appuyant sur ✓.

Confermare la calibrazione premendo ✓.