


This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims of the damages in any form can be made against GEZE as a result of the use of this drawing. The drawing is intended for the production of parts and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB = Erstmusterprüfbericht / First sample test report

Farbe	Kurzzeichen bisher nach DIN 47002	Kurzzeichen neu nach DIN IEC 757
Schwarz	sw	BK
Braun	br	BN
Violett	vi	VT
Grün/Gelb	gn/ge	GN/YE
Orange	or	OG
Weiß	ws	WH

Für Anschluß der Wetterstation, etc.
siehe 45600-9-9520 Bl.1 + 2

Klemmleiste
Auswerteelektronik
für Regen-/Wind-
Steuerung

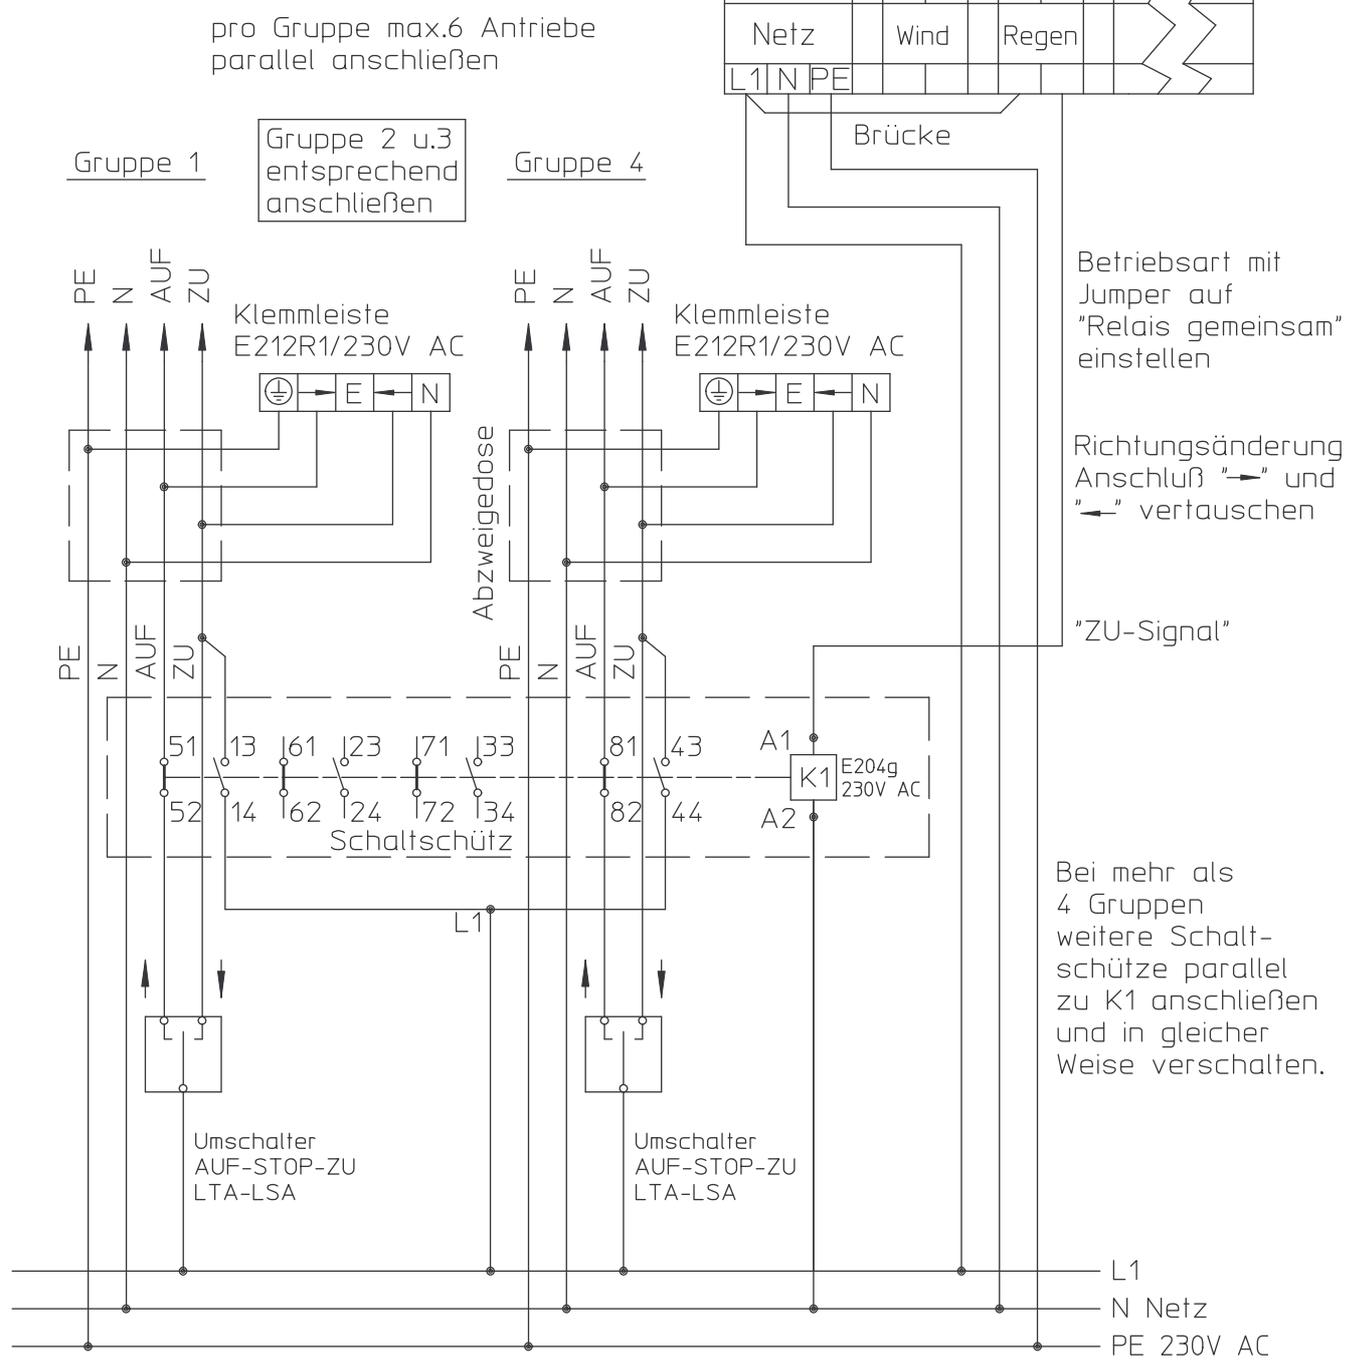

Anschluß nur durch zugelassene Elektrofirma

				GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation	
				vertraulich / confidential		Anschlusspl.R/W-Strg.m.E-Antrieben E212R1/230V AC in 1-4 Gruppen m.Schaltschuetz E204g	
		Datum / date		Name / name		Blatt / von sheet / of	
		erstellt / drawn		tbe7		1 / 1	
		gepr. / checked		tbe9		Material-Nr. ID-no.	
02		28.06.2007		tbe7		48031	
01		25.06.2001		tbe7		45178	
EMPB		Dok.version doc.version		Datum date		Name name	
				Mitteilungs-Nr. Doc. change no.		Sprache / language	
				Ersatz für: subst. for:		Zeichnungs-Nr. / document-no.	
				Ersetzt durch: subst. with:		D 45600-9-9503	

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungs-Zustandes zum Zeitpunkt der Erstellung. Nachträgliche Änderungen der Zeichnung können keine Ansprüche auf die Richtigkeit der Zeichnung machen. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist nicht ohne vorherige Zustimmung von GEZE an Dritte weiterzugeben. GEZE übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren.