


# INSTRUCTION

## IP20 / 54 / 40




# REGIOLUX

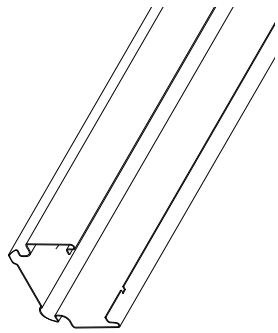





Regiolux GmbH  
 Heilinger Str. 3  
 D-97486 Königsberg/Bay.  
 T 09525 89-0  
<http://www.regiolux.de>  
[info@regiolux.de](mailto:info@regiolux.de)


## SDT-System
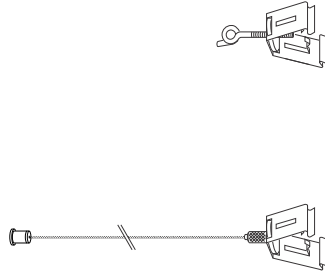
<b>SDT</b>	<b>182</b> . . . . .	
SDCS	1890 0034 101	SDTE 1890 0231 100
SDH	1890 0039 100	SDTES 1890 0235 100
SDD	1890 0033 100	SDTV 1820 0020 100
SDCT	1890 0042 100	SDTVL 1820 0031 100
SDTAF-7	1820 3092 100	SDTVLS 1820 0050 100
SDTAF-11	1820 2092 100	SDBK 1883 7580 101
SDTAM-7	1820 3090 100	SDBAS 1882 6580 100
SDTAM-11	1820 2090 100	SDBKS 1883 7580 151
		SDBA 1883 6580 100


## IP20 / 54 / 40




	SDD		SDCT		SDTAF
					SDTAM
			SDCS		
			SDH		




## IP20














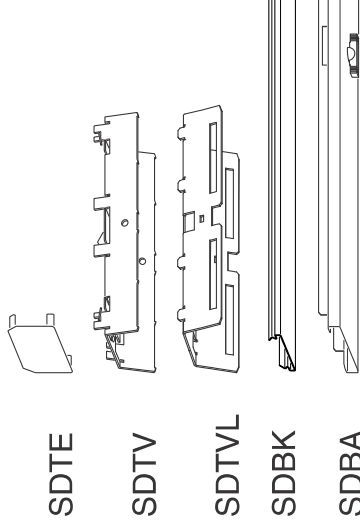


## IP54

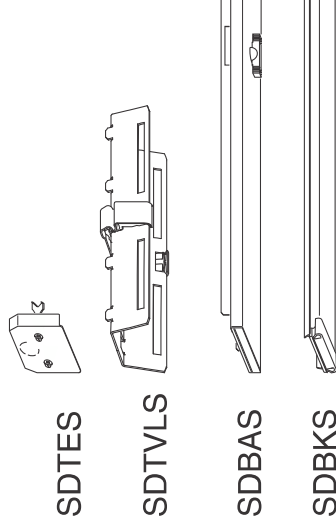


## IP40

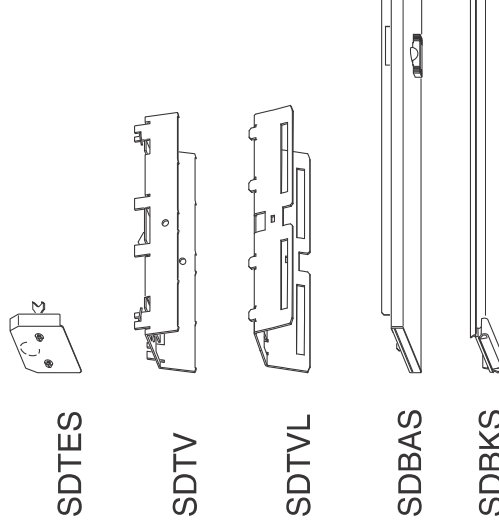

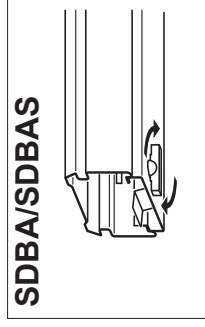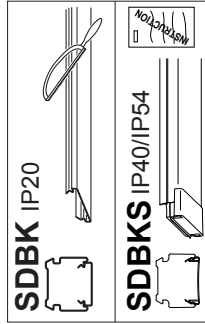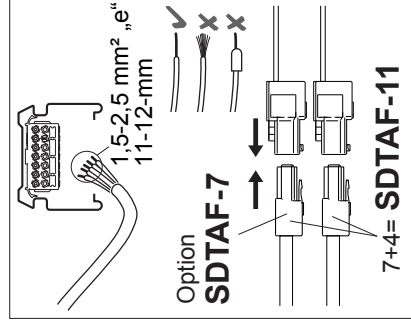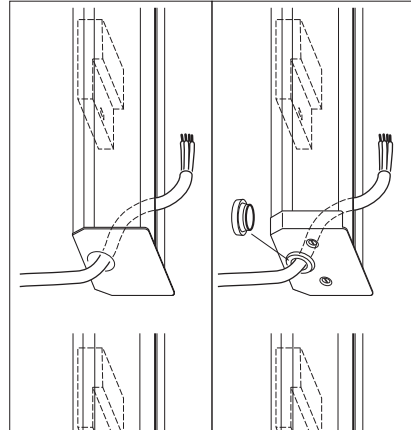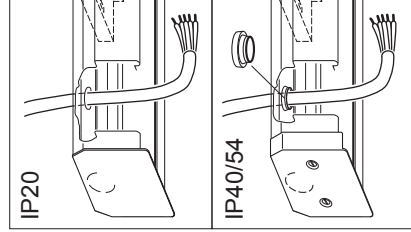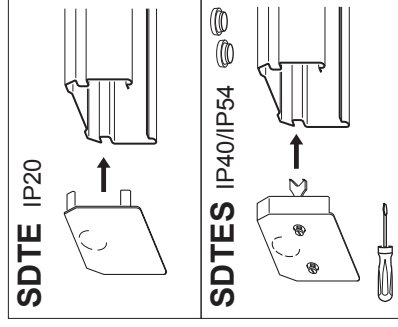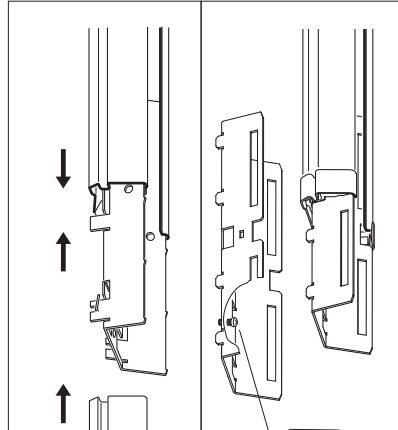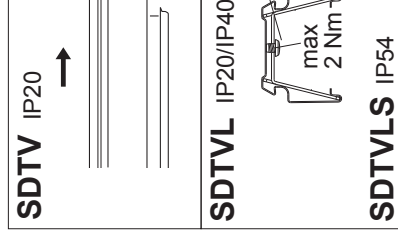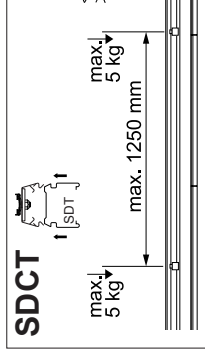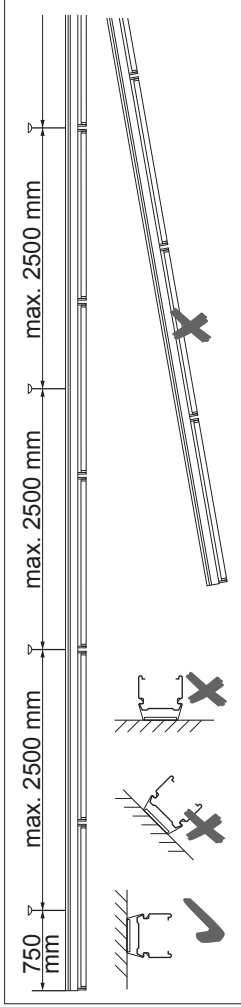

### Zulässige Stromstärken bei Tragschiene SDT

Verdrahtung Tragschiene wiring rail	max. Stromstärken max. rated current	
	5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors
5 x 1,5mm <sup>2</sup>	4 x 16A	-x-
5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 16A	-x-
7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 16A	-x-
7 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 16A + 2 x 10 A	4 x 10A
	6 x 16A	4 x 5A

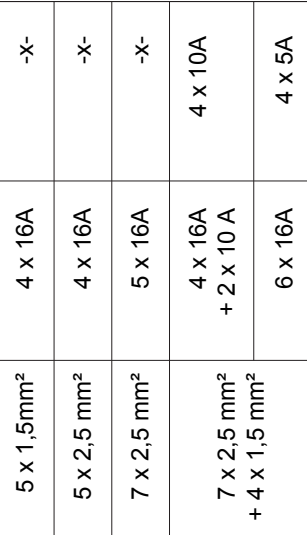

Für die Tragschiene ist gemäß VDE 0100 der Betriebsstrom, der verwendete Leitungsquerschnitt, die Schleifenimpedanz sowie die Charakteristik und der Nennstrom des Absicherungsorgans zu beachten.

As per VDE 0100 for the rails the operation voltage, the cross section of the conductors, the loop impedance as well as the characteristics and the rated current of the safety fuse have to be considered.

Steckerbelegung der Geräteträger bei Schaltung >3-pol.  
Assignment of plugs of the device mounts if circuit >3-conductors.

