

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

Elektro-Dokumentation

electrical documentation · documentation électrique

Medium Primärkreis medium primary circuit liquide circuit primaire	: Luft air air
Aufstellungsort installation location emplacement	: außen outdoor externe
IP - Schutzart IP - degree of protection IP - type de protection	: 24
Verdichter compressor compresseur	: 2
Wärmepumpencode heat pump code code de pompe à chaleur	: 13038
Heizen heating up chauffer	: <input checked="" type="checkbox"/>
Kühlen cooling down réfrigérer	: <input type="checkbox"/>
Warmwasser domestic hot water eau chaude sanitaire	: <input type="checkbox"/>
2. Wärmeerzeuger 2nd heat generator 2ème générateur de chaleur	: <input type="checkbox"/>
Lüften GB: ventilate F: ventiler	: <input type="checkbox"/>

				Datum	21.01.2020	Dimplex		1 - Deckblatt	452166.62.06	+A100	
a	20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter							
-	PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft							
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Deckblatt	13038	4521666206_AL35TBS	1 / 13

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!
 Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !
 Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

Technische Daten

technical datas · données techniques

Nennspannung	: 3L/N/PE ~ 50Hz 400V ±10%
nom. voltage tension nominale	
Max. Stromaufnahme	: 20,7 A
max. current consumption consommation de courant max.	
Max. Leistungsaufnahme	: 12,5 kW
max. power consumption consommation de puissance max.	
Max. Vorsicherung	: C 25A
max. fusing protection préliminaire max.	
RCD-Typ	: B
RCD-type RCD-type	
Anlaufstrom	: 30 A
starting current courant de démarrage	

Auslegungsparameter Kabel

dimensioning parameter cable - paramètre de dimensionnement cable

Leitermaterial	: Cu
conductor material matériau conducteur	
Kabellänge	: 50m
cable-length longueur de câble	
Umgebungstemperatur	: 35°C
ambient temperature température ambiante	
Verlegeart	: B2 (DIN VDE 0298-4 / IEC 60364-5-52)
laying system type de pose	

Verdrahtungsfarben

wiring colors · couleurs de câblage

Schwarz	BK	: L1 / L2 / L3
black noir		
hellblau	BU	: Neutralleiter
light blue bleu clair		neutral conductor conducteur neutre
rot	RD	: Steuerstromkreise 24VAC
red rouge		control circuits 24VAC circuits électriques de commande 24VAC
orange	OG	: Steuerstromkreise ≥24VDC
orange orange		control circuits ≥24VDC circuits électriques de commande ≥24VDC
Weiß	WH	: GND & ≤12VDC
white blanc		
Grün-Gelb	GNYE	: Schutzleitersystem
green-yellow vert-jaune		protective system système de conducteur de protection
Grau	GY	: Kommunikation
grey gris		communication communication


Inhaltsverzeichnis · directory · table des matières

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachten!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2


Blatt page feuille	Planart planning type type de plan	Blattbenennung page-designation désignation de la feuille	Blatt page feuille	Planart planning type type de plan	Blattbenennung page-designation désignation de la feuille
1	1 - Deckblatt 1 - cover sheet 1 - page de garde	Deckblatt cover sheet page de garde			
2	1 - Deckblatt 1 - cover sheet 1 - page de garde	Technische Daten technical datas données techniques			
3	2 - Inhaltsverzeichnis 2 - directory 2 - table des matières				
4	3 - Stromlaufplan 3 - Stromlaufplan 3 - circuit diagram	Einspeisung, Steuerspannung power supply, control voltage alimentation, tension de commande			
5	3 - Stromlaufplan 3 - circuit diagram 3 - schéma des raccordements électriques	Lastkreis load circuit circuit de charge			
6	3 - Stromlaufplan 3 - Stromlaufplan 3 - circuit diagram	Regelung control régulation			
7	3 - Stromlaufplan 3 - circuit diagram 3 - schéma des raccordements électriques	Steuerkreis: DI / AI control circuit: DI / AI circuit de commande: DI / AI			
8	3 - Stromlaufplan 3 - circuit diagram 3 - schéma des raccordements électriques	Steuerkreis: DO control circuit: DO / AO circuit de commande: DO / AO			
9	3 - Stromlaufplan 3 - circuit diagram 3 - schéma des raccordements électriques	Steuerkreis: DO / AO control circuit: DO / AO circuit de commande: DO / AO			
10	4 - Kabelwegeplan 4 - Cable routing plan 4 - schéma de chemin de câbles				
11	5 - Kabelliste 5 - cable list 5 - liste des câbles				
12	6 - Kabelbelegungsliste 6 - cable assignment list 6 - liste d'affectation des câbles				
13	7 - Legende 7 - Item list 7 - liste des appareils				

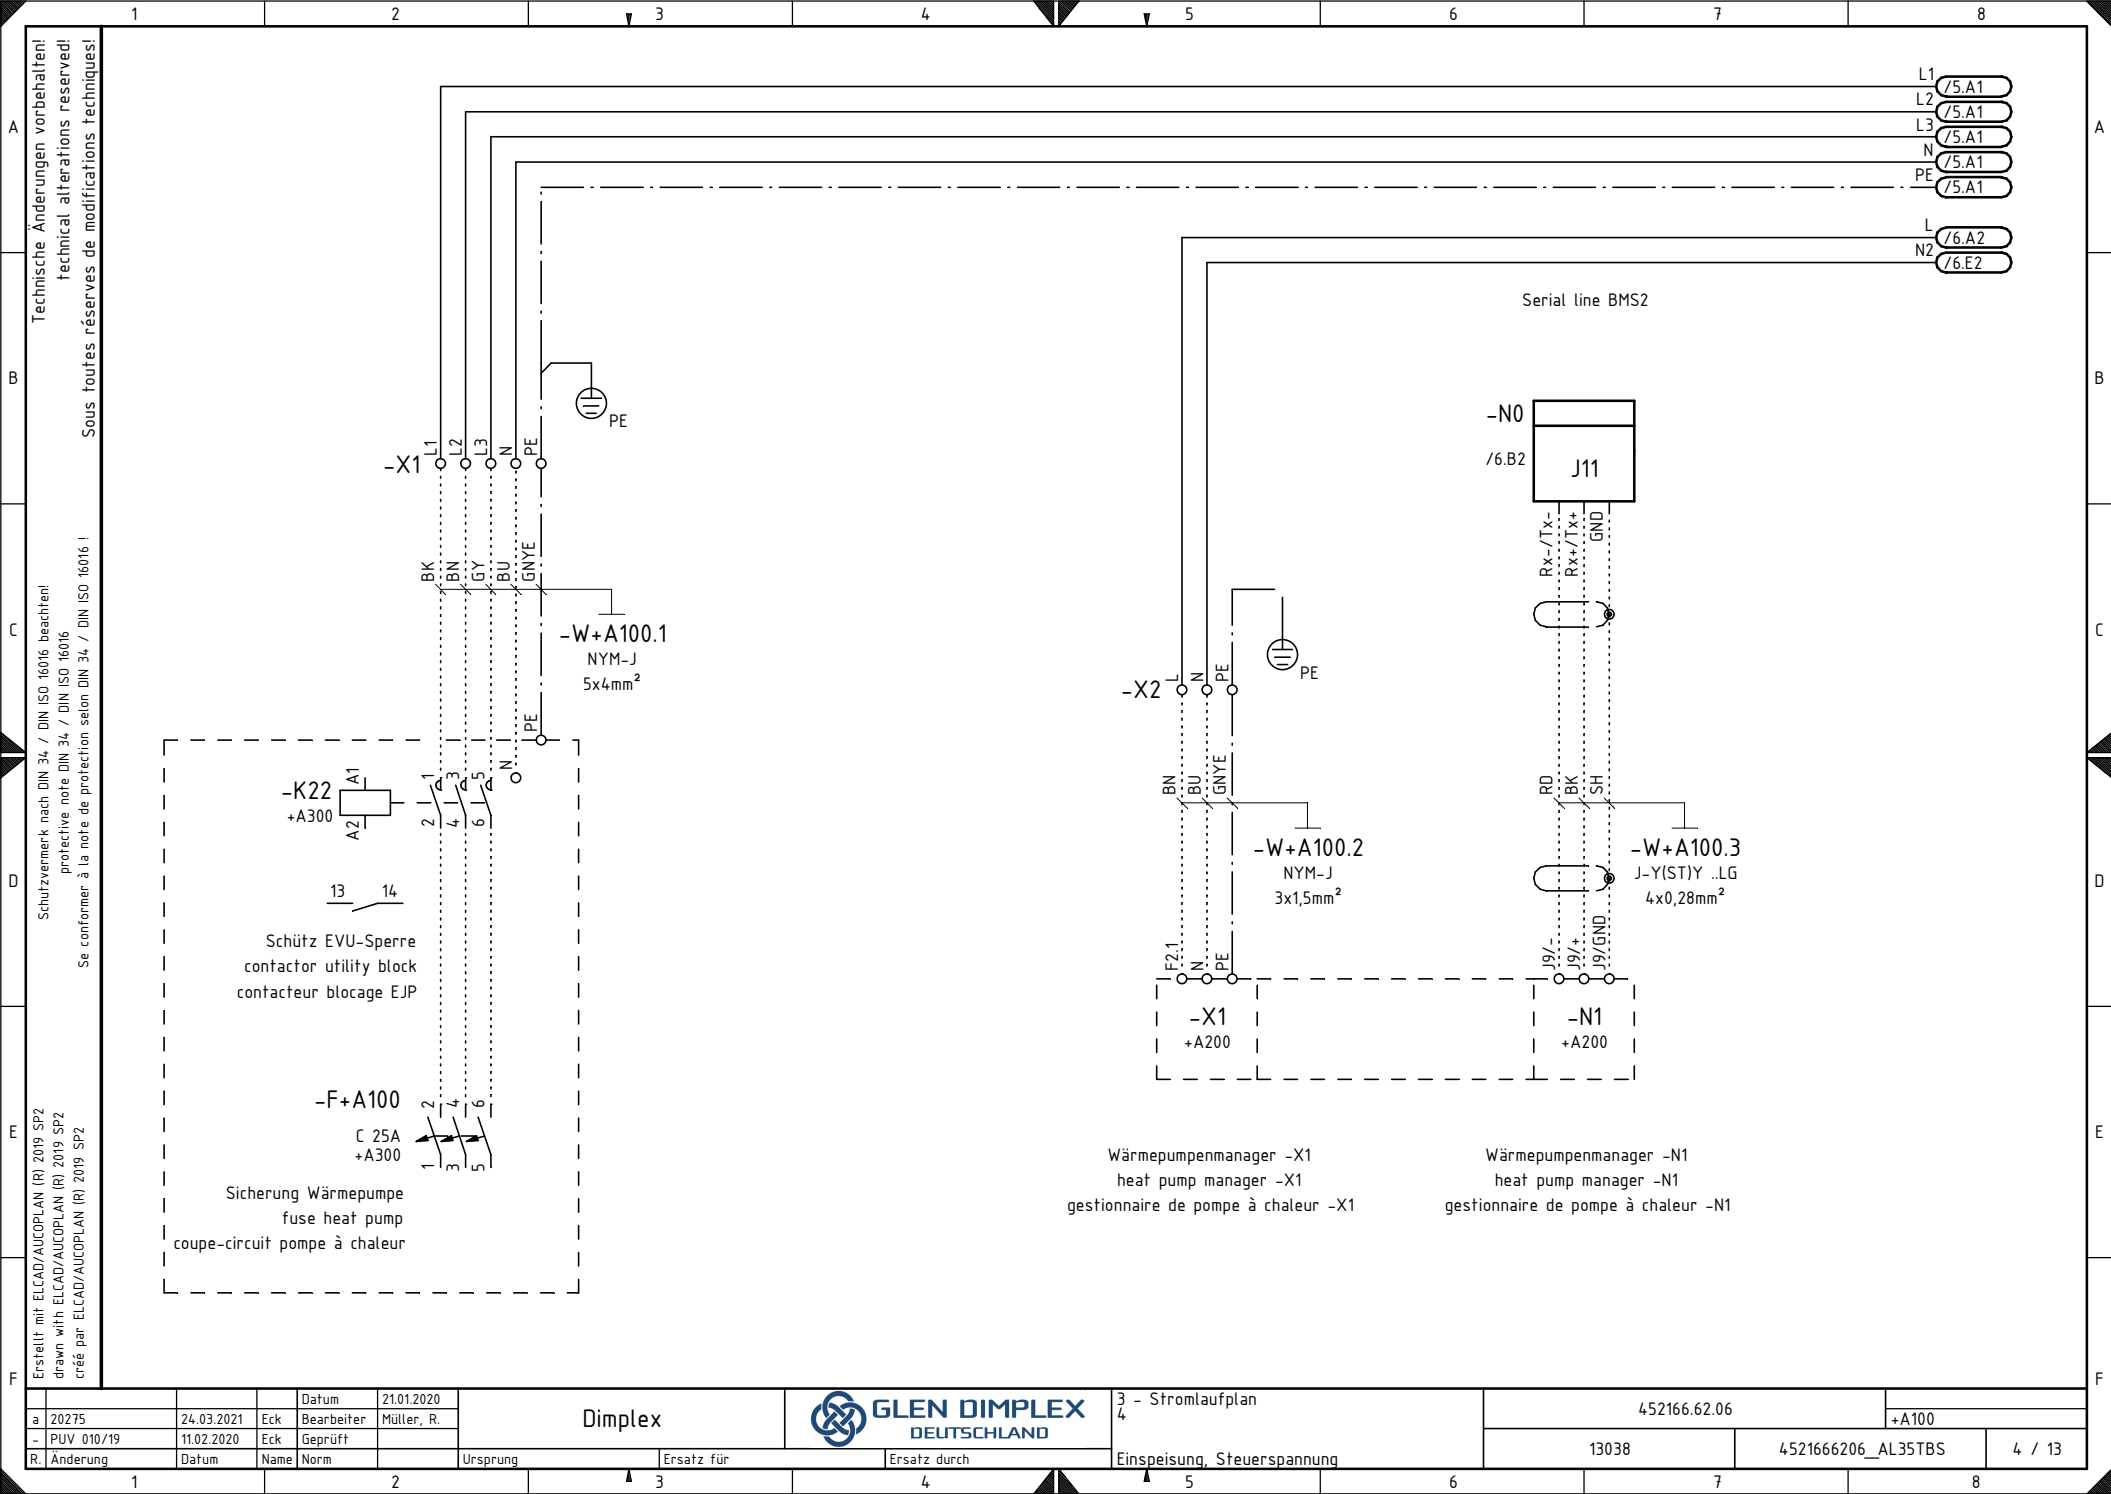


Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

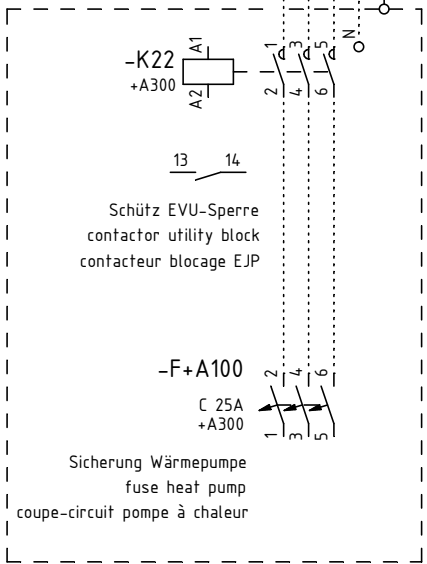

a 20275		24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.	Dimplex			3 - Stromlaufplan		452166.62.06		+A100		
- PUV 010/19		11.02.2020	Eck	Geprüft					Einspeisung, Steuerspannung		13038	4521666206_AL35TBS		4 / 13	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch								

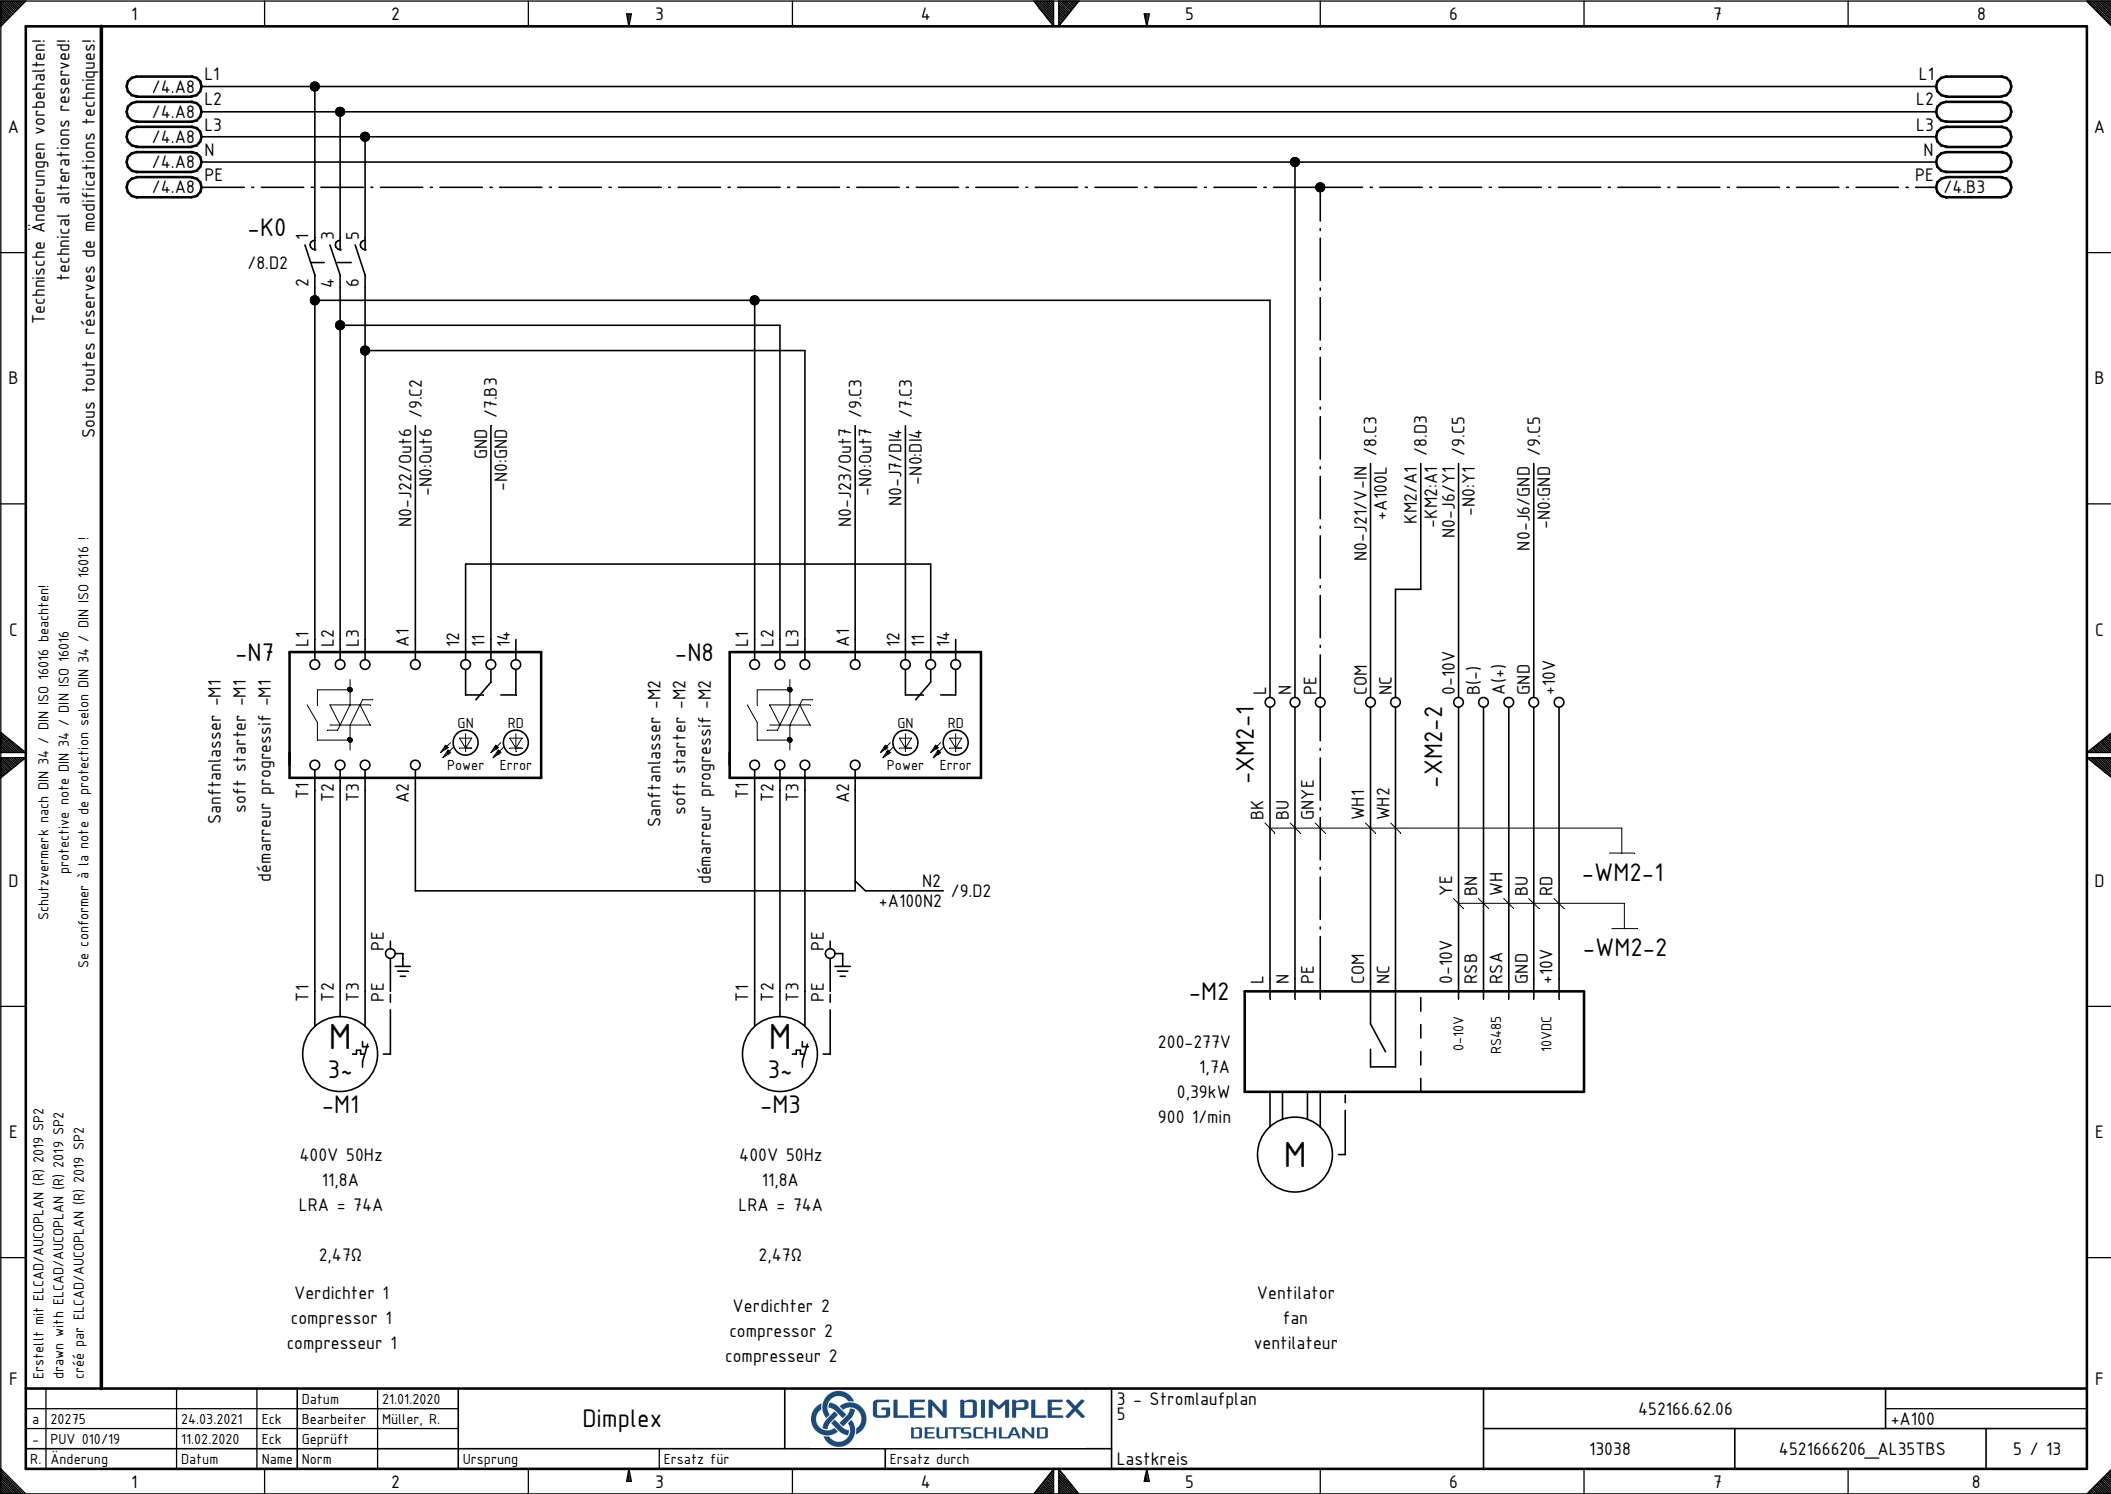

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

a	20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.
-	PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	

Dimplex			
Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	

3 - Stromlaufplan	452166.62.06	+A100
Lastkreis	13038	4521666206_AL35TBS
		5 / 13


Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

/4.A8 L

/8.A1 L

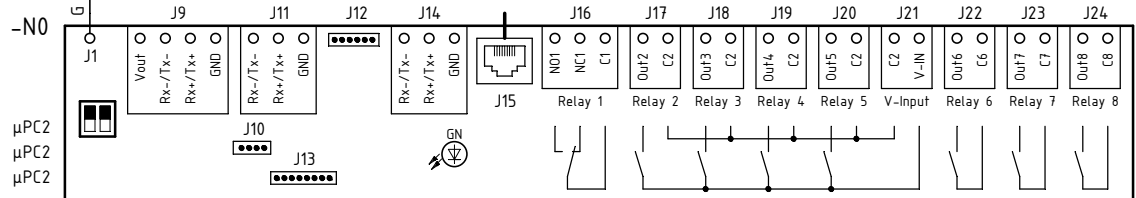


J2 : Analog Input	/7.D3	J9 : Serial line Fieldbus	J18 : Relay 3	/8.B5
J3 : Analog Input	/7.D5	J10 : PLD	J19 : Relay 4	/8.B6
J4 : Analog Input	/7.D6	J11 : Serial line BMS2	J20 : Relay 5	/8.B7
J5 : Analog Input	/7.D8	J12 : Valve output 1	J21 : V-Input	/8.B7
J6 : Analog Output	/9.B5	J13 : Option serial card	J22 : Relay 6	/9.B2
J7 : Digital Input	/7.D1	J14 : Serial line pLAN	J23 : Relay 7	/9.B3
J8 : Valve Output 2		J16 : Relay 1	J24 : Relay 8	/9.B4
		J17 : Relay 2		

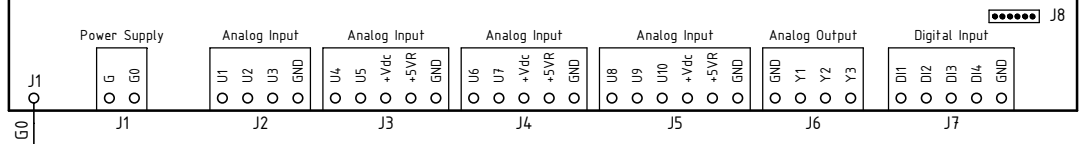

/4.B8 N2


N2 /8.E1

a		20275	24.03.2021	Datum	21.01.2020	Dimplex		3 - Stromlaufplan		452166.62.06		+A100	
-		PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Bearbeiter	GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND		6		13038		4521666206_AL35TBS	
R.		Änderung	Datum	Name	Geprüft	Eck		Ersatz für		Regelung		6 / 13	

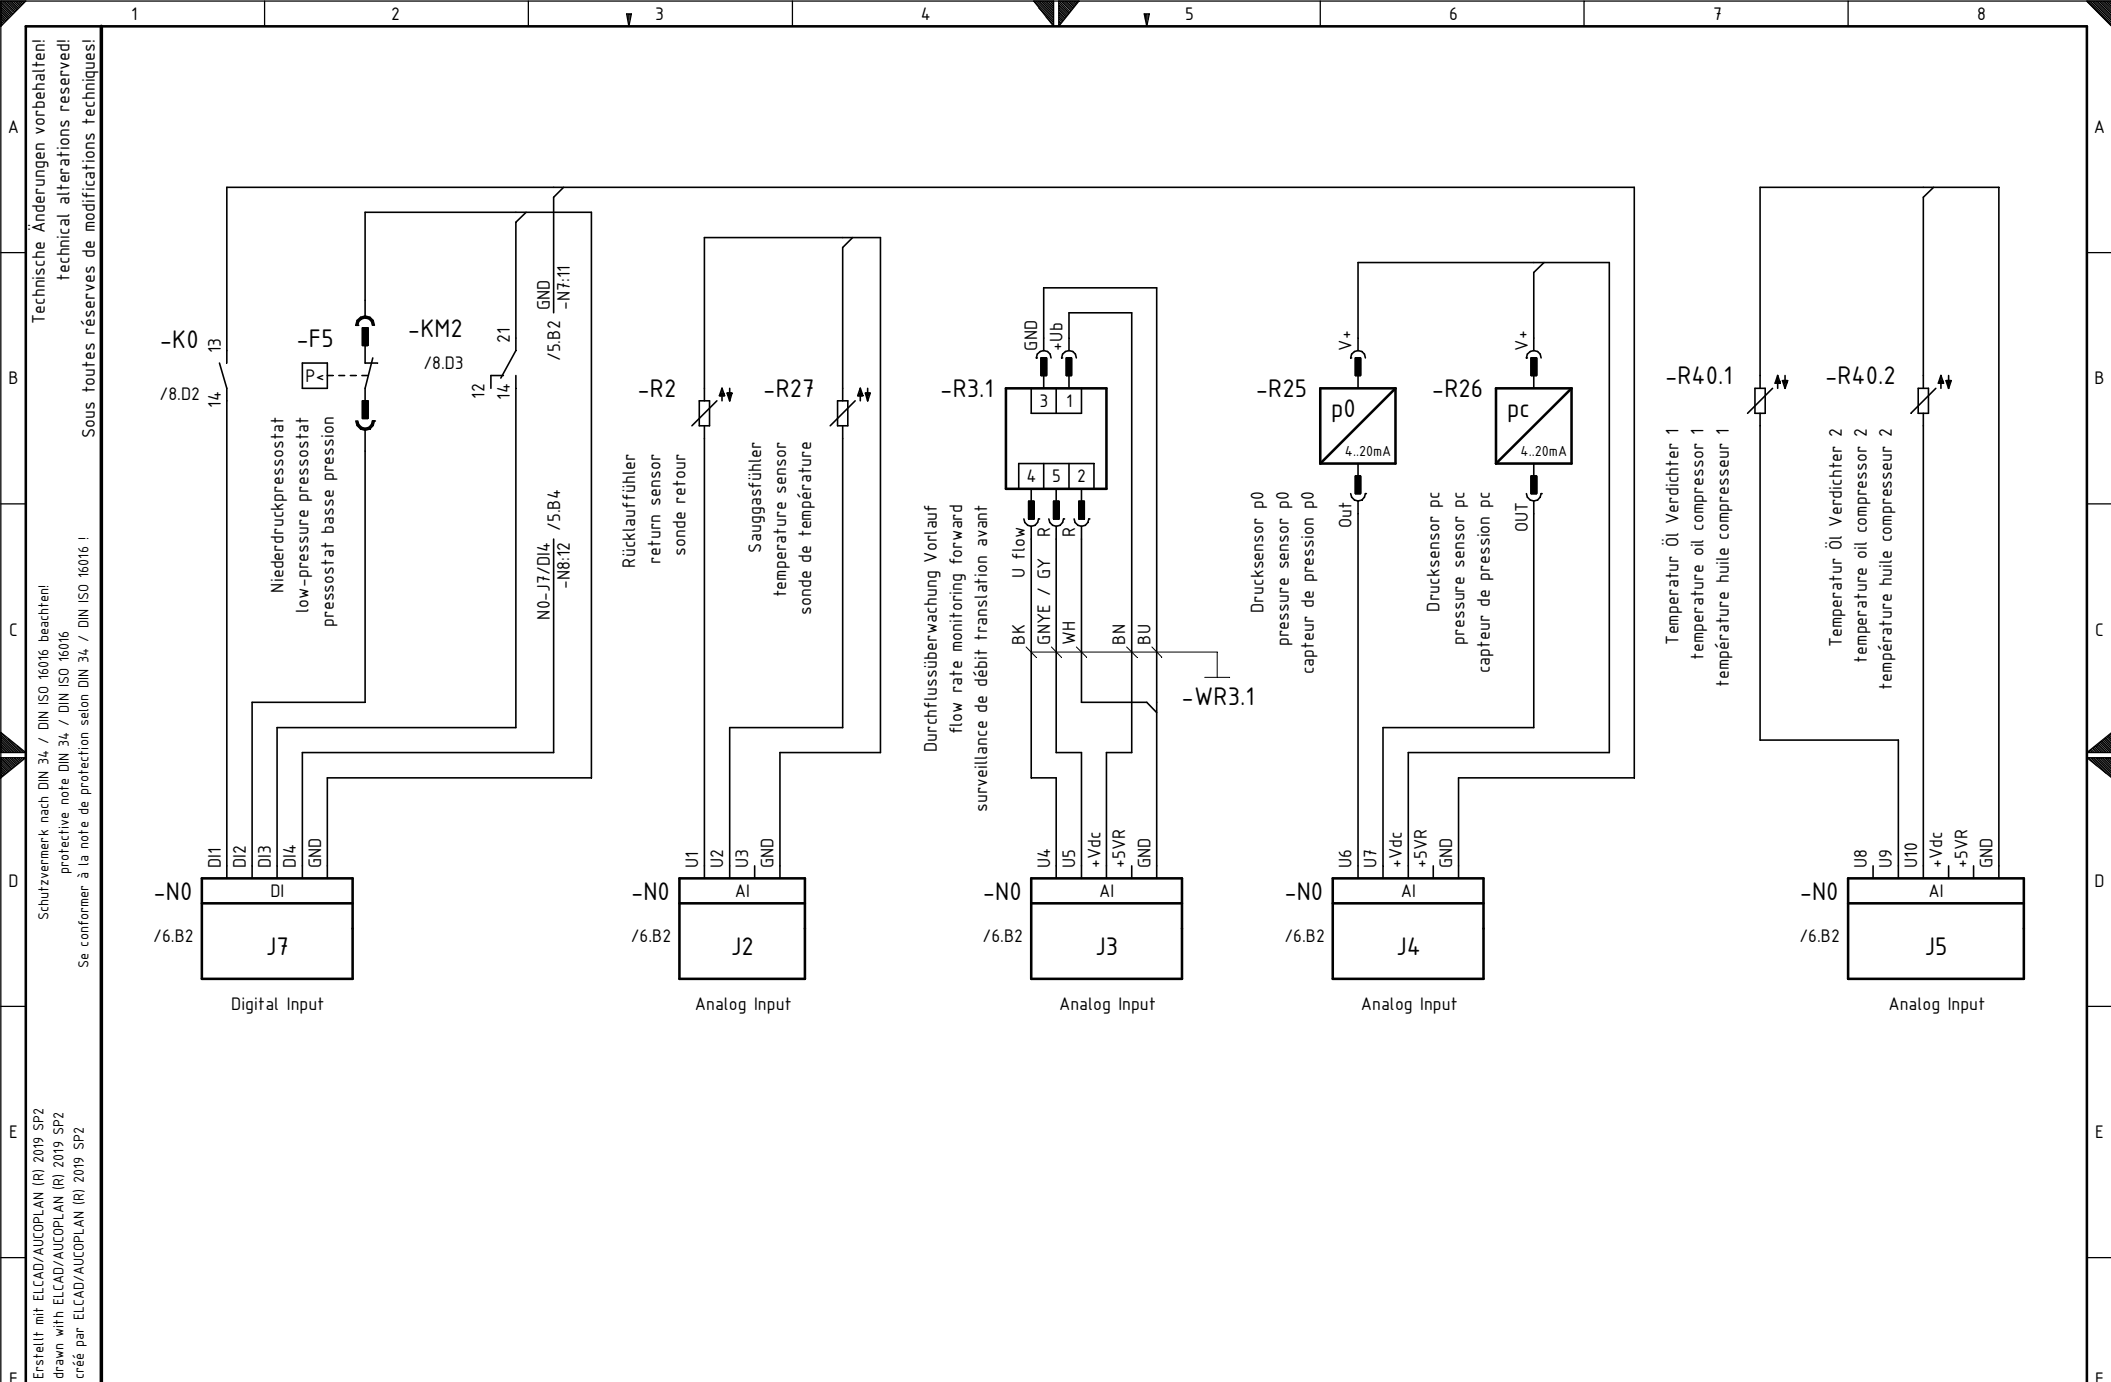

Ersellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !
 Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

a		20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.	Dimplex		3 - Stromlaufplan 7	452166.62.06		+A100	
-		PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft					13038	4521666206_AL35TBS	7 / 13	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Steuerkreis: DI / AI		73038		4521666206_AL35TBS	

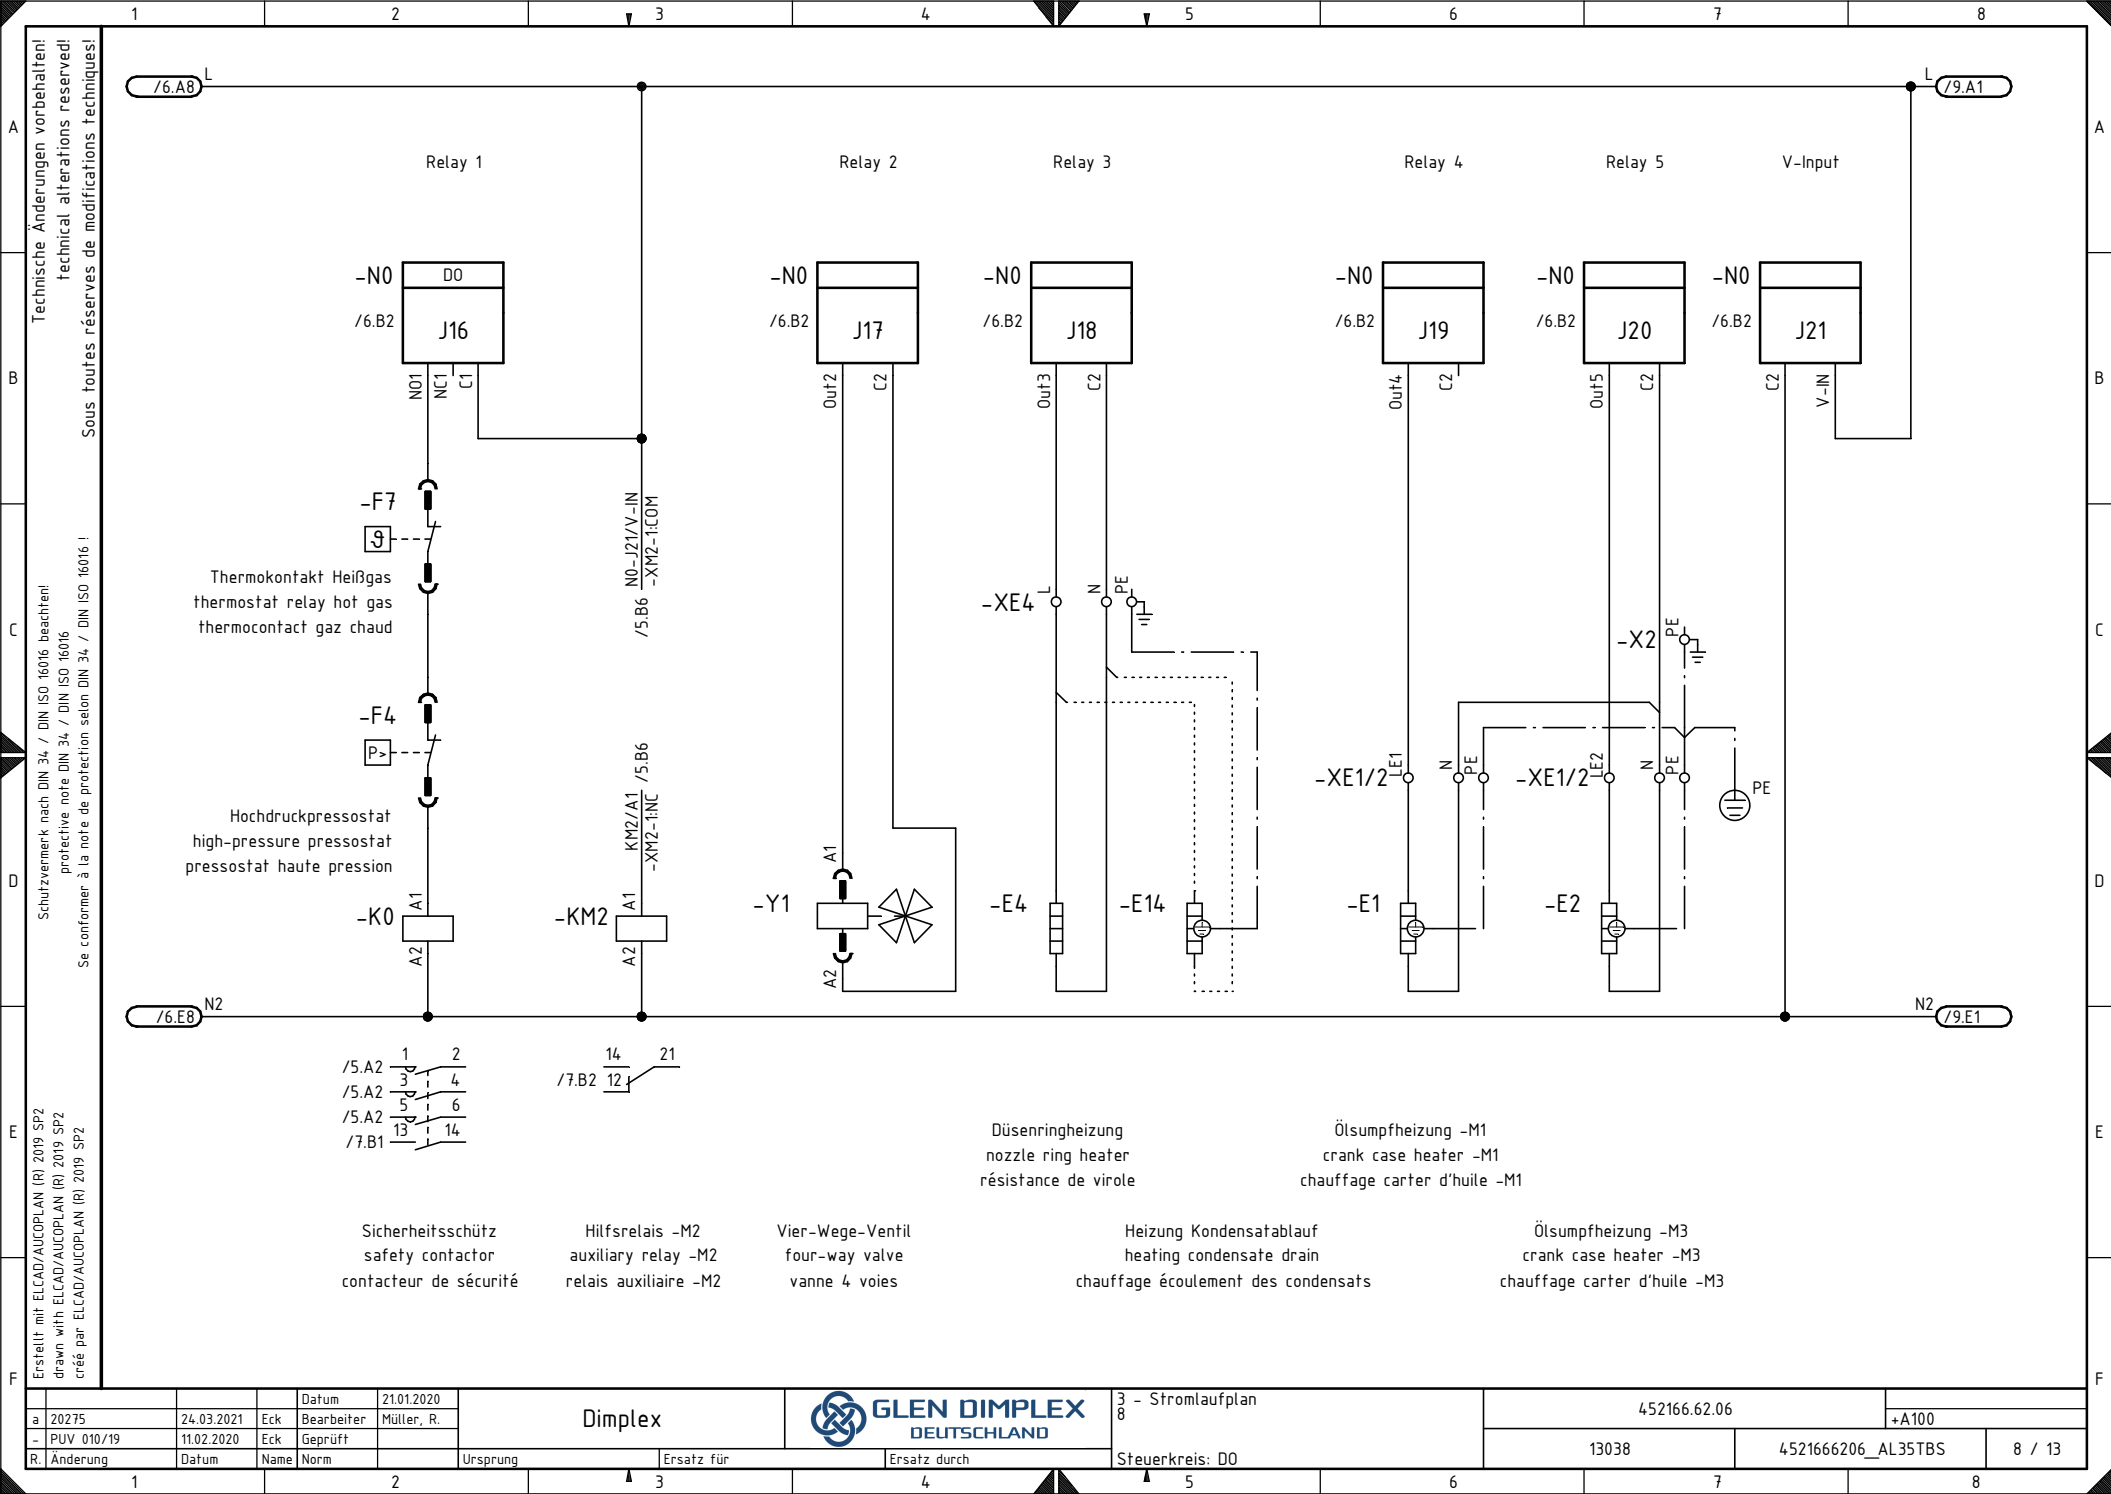


Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachten!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

-F7
 Thermokontakt Heißgas
 thermostat relay hot gas
 thermocontact gaz chaud


-F4
 Hochdruckpressostat
 high-pressure pressostat
 pressostat haute pression



Sicherheitschütz
 safety contactor
 contacteur de sécurité



Hilfsrelais -M2
 auxiliary relay -M2
 relais auxiliaire -M2



Vier-Wege-Ventil
 four-way valve
 vanne 4 voies


Düsenringheizung
 nozzle ring heater
 résistance de virole

Heizung Kondensatablauf
 heating condensate drain
 chauffage écoulement des condensats

Ölsumpfheizung -M1
 crank case heater -M1
 chauffage carter d'huile -M1

Ölsumpfheizung -M3
 crank case heater -M3
 chauffage carter d'huile -M3

a 20275		24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.	GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND	3 - Stromlaufplan		452166.62.06		+A100	
- PUV 010/19		11.02.2020	Eck	Geprüft			Steuerkreis: DO		13038		4521666206_AL35TBS	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch					

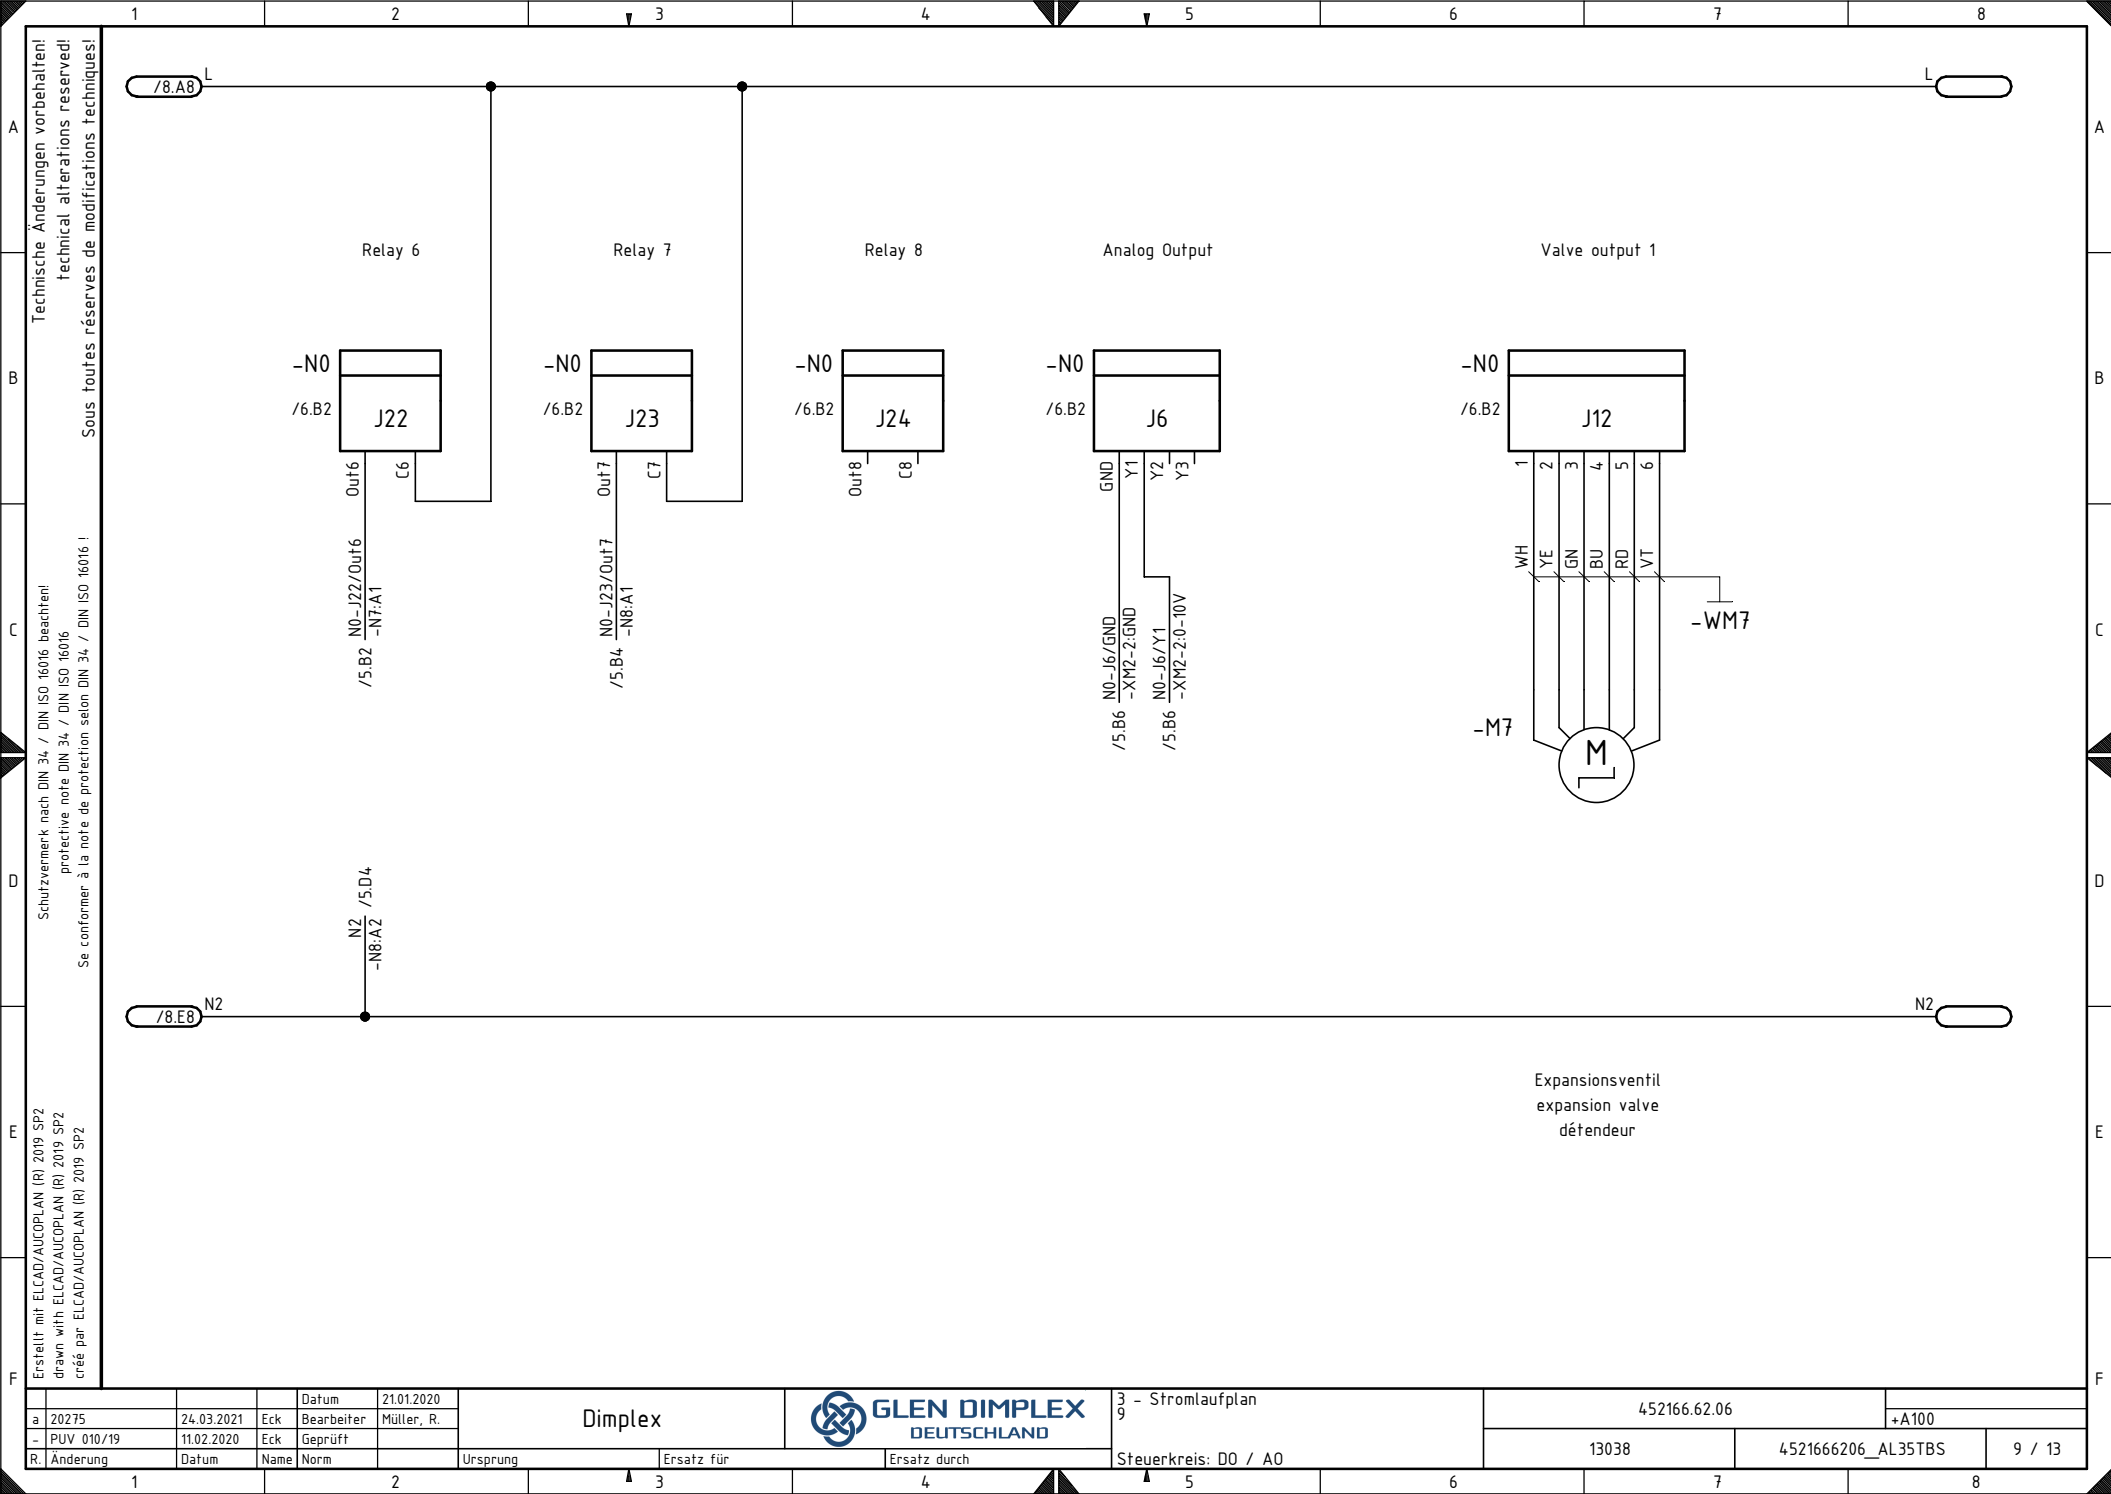


Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachten!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

a		20275	24.03.2021	Eck	Datum	21.01.2020	Dimplex			3 - Stromlaufplan		452166.62.06		+A100			
-		PUV 010/19	11.02.2020	Eck								13038		4521666206_AL35TBS		9 / 13	
R.		Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Steuerkreis: DO / AO							

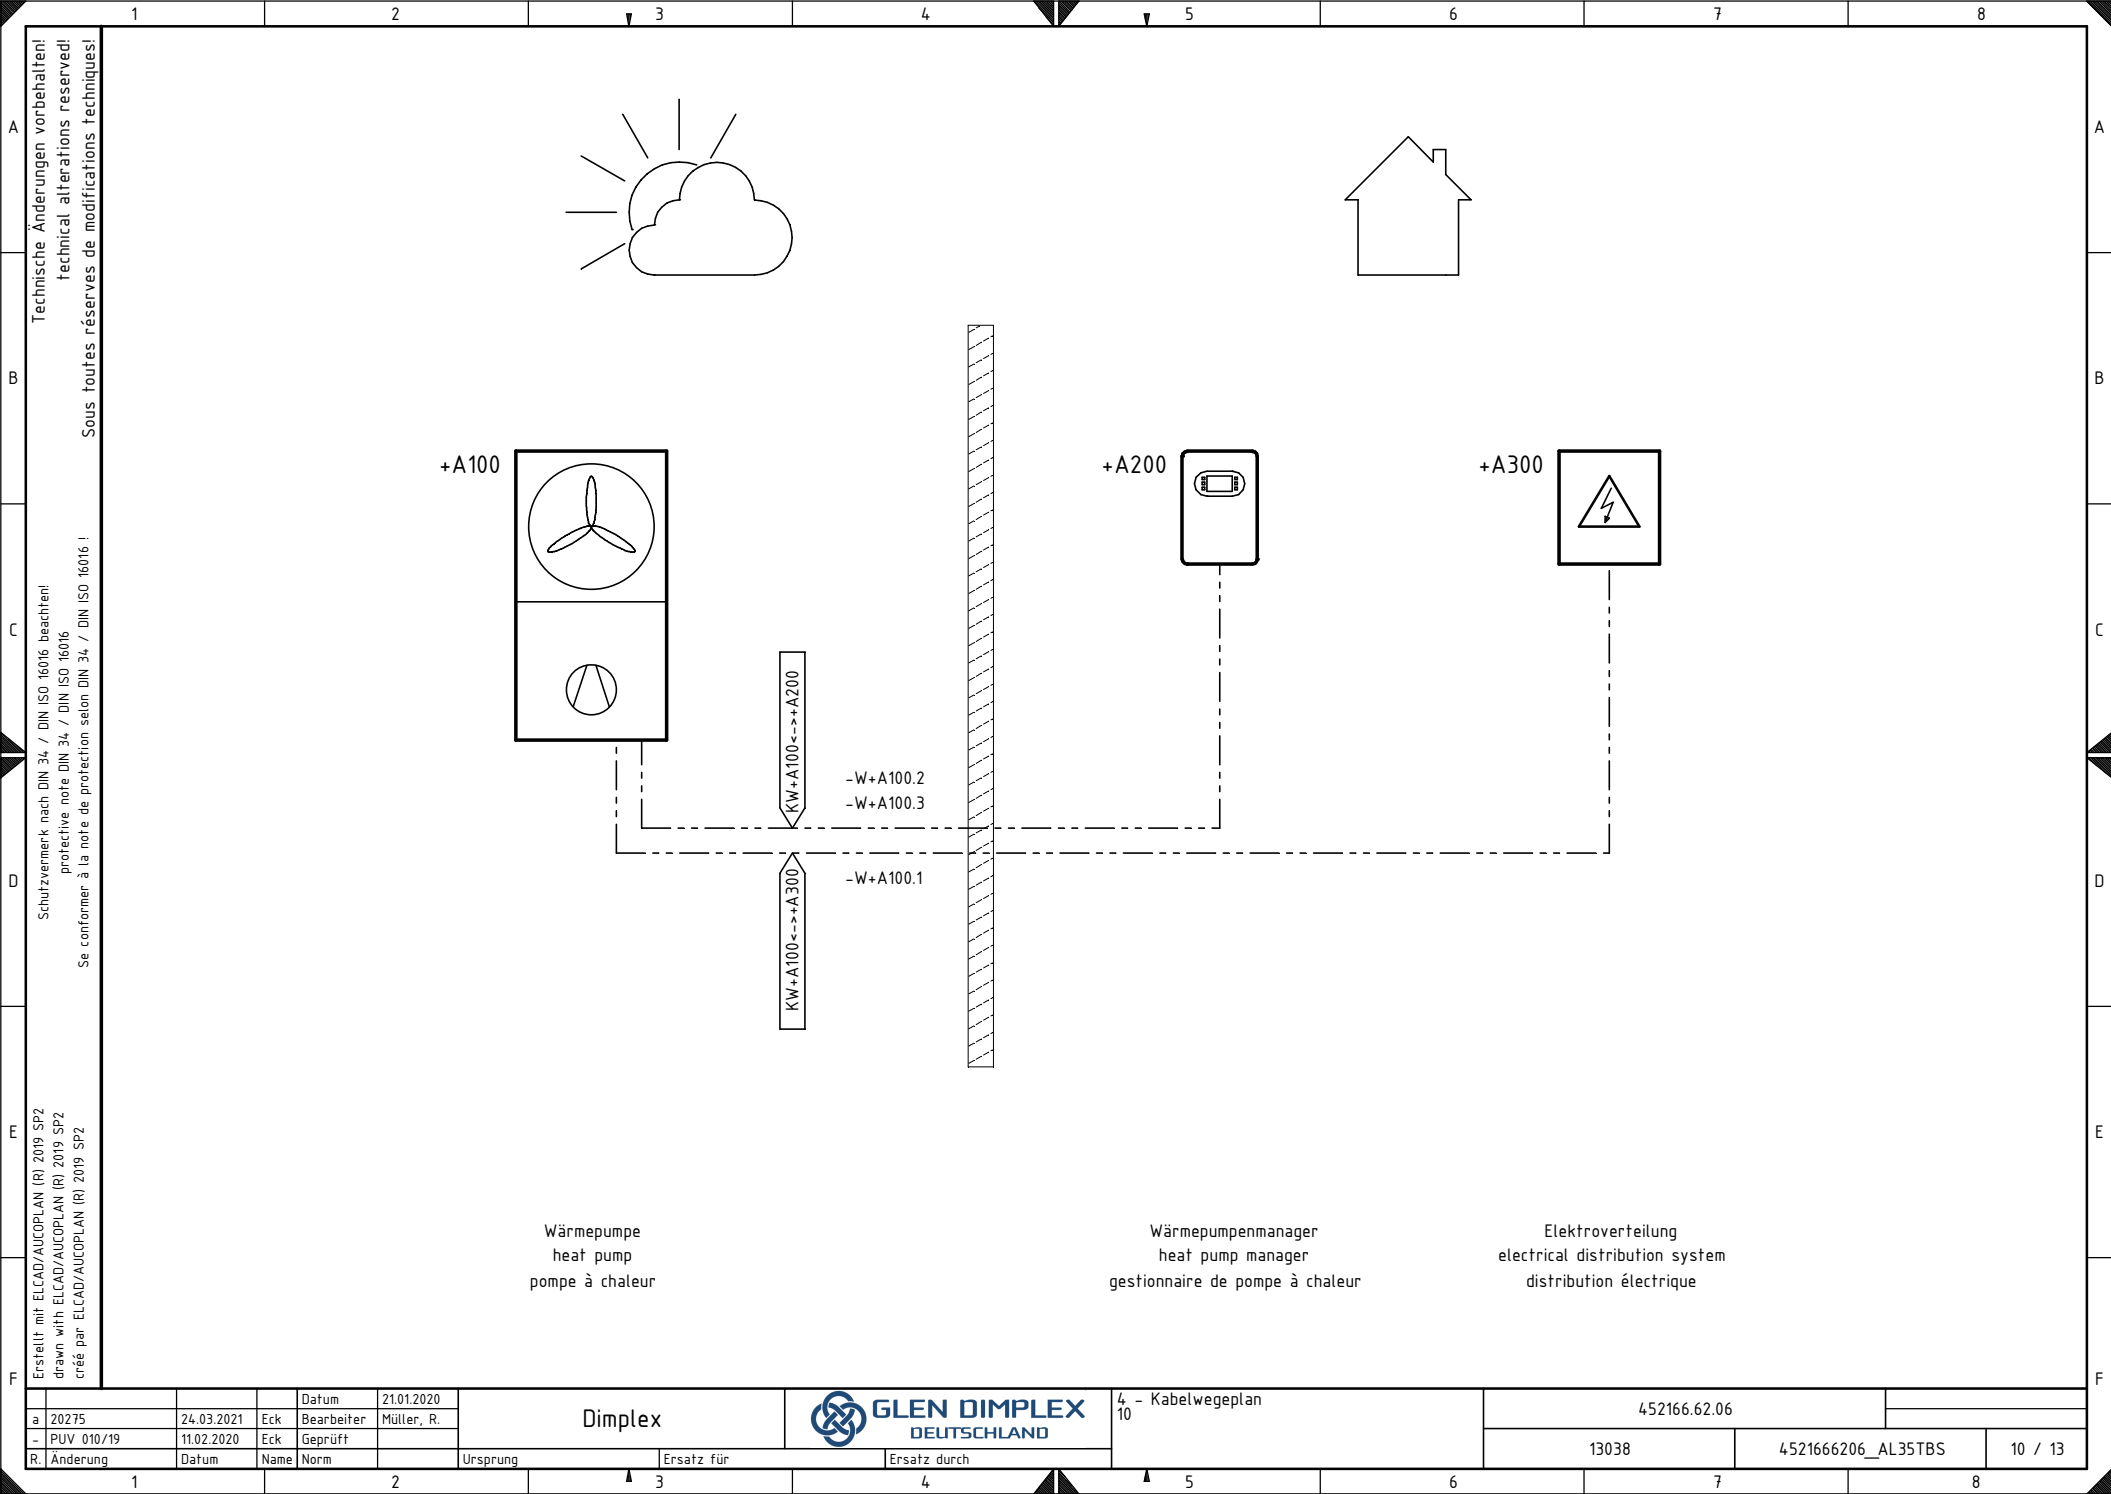

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

Wärmepumpe
 heat pump
 pompe à chaleur

Wärmepumpenmanager
 heat pump manager
 gestionnaire de pompe à chaleur

Elektroverteilung
 electrical distribution system
 distribution électrique

a		20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.	GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND	4 - Kabelwegeplan 10	452166.62.06			
-		PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft				13038	4521666206_AL35TBS	10 / 13	
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch					

Kabelliste · cable list · liste des câbles

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!
 Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachten!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !
 Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

Nr	Kabel cable câble	Bezeichnung identifier désignation	Kabeltyp cable type type de câble	Kabellänge cable-length longueur de câble	Ziel 1 destination 1 objectif 1	Ziel 1 - Kommentar destination 1 - comment objectif 1 - commentaire	Ziel 2 destination 2 objectif 2	Ziel 2 - Kommentar destination 2 - comment objectif 2 - commentaire
1	-W+A100.1	Kabel Lastspannung cable supply voltage câble tension d'alimentation	Installationsleitung: NYM-J 5 x 4mm² installation cable: NYM-J 5 x 4mm ² conduite d'installation: NYM-J 5 x 4mm ²		+A100-X1	Klemmleiste Lastspannung terminal strip supply voltage bornier tension d'alimentation	+A300-K22	Schütz EVU-Sperre contactor utility block contacteur blocage EJP
2	-W+A100.2	Kabel Steuerspannung cable control voltage câble tension de commande	Installationsleitung: NYM-J 3 x 1,5mm² installation cable: NYM-J 3 x 1,5mm ² conduite d'installation: NYM-J 3 x 1,5mm ²		+A100-X2	Klemmleiste Steuerspannung terminal strip control voltage bornier tension de commande	+A200-X1	Wärmepumpenmanager -X1 heat pump manager -X1 gestionnaire de pompe à chaleur -X1
3	-W+A100.3	Kabel Kommunikation cable communication câble communication	Datenleitung, geschirmt: J-Y(ST)Y .LG 4 x 0,28mm² data-cable, shielded: J-Y(ST)Y .LG 4 x 0,28mm ² ligne de données, blindé: J-Y(ST)Y .LG 4 x 0,28mm ²		+A100-X5	Klemmleiste Kommunikation terminal strip communication bornier communication	+A200-N1	Wärmepumpenmanager -N1 heat pump manager -N1 gestionnaire de pompe à chaleur -N1

a	20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.	 Dimplex GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND	5 - Kabelliste	452166.62.06	
-	PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft			11	13038	4521666206_AL35TBS
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch		

Kabelbelegungsliste · cable assignment list · liste d'affectation des câbles

Technische Änderungen vorbehalten!
 technical alterations reserved!
 Sous toutes réserves de modifications techniques!

Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachten!
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2

Betriebsmittel item moyens d'exploitation	Kabeltyp cable type type de câble	Ader core brin	Darstellung presentation représentation	Ziel 1 - Anschluss destination 1 - terminal objectif 1 - raccord	Ziel 1 - Kommentar destination 1 - comment objectif 1 - commentaire	Ziel 2 - Anschluss destination 2 - terminal objectif 2 - raccord	Ziel 2 - Kommentar destination 2 - comment objectif 2 - commentaire
-W+A100.1	: NYM-J 5 x 4 : NYM-J 5 x 4 : NYM-J 5 x 4	BK	/4.C2	+A100-X1:L1	Klemmleiste Lastspannung terminal strip supply voltage bornier tension d'alimentation	+A300-K22:1	Schütz EVU-Sperre contactor utility block contacteur blocage EJP
		BN	/4.C2	+A100-X1:L2	Klemmleiste Lastspannung terminal strip supply voltage bornier tension d'alimentation	+A300-K22:3	Schütz EVU-Sperre contactor utility block contacteur blocage EJP
		GY	/4.C3	+A100-X1:L3	Klemmleiste Lastspannung terminal strip supply voltage bornier tension d'alimentation	+A300-K22:5	Schütz EVU-Sperre contactor utility block contacteur blocage EJP
		BU	/4.C3	+A100-X1:N	Klemmleiste Lastspannung terminal strip supply voltage bornier tension d'alimentation	+A300-X1:N	Elektroverteilung -X1 electrical distribution system -X1 distribution électrique -X1
		GNYE	/4.C3	+A100-X1:PE	Klemmleiste Lastspannung terminal strip supply voltage bornier tension d'alimentation	+A300-X1:PE	Elektroverteilung -X1 electrical distribution system -X1 distribution électrique -X1
-W+A100.2	: NYM-J 3 x 1,5 : NYM-J 3 x 1,5	BN	/4.C4	+A100-X2:L	Klemmleiste Steuerspannung terminal strip control voltage bornier tension de commande	+A200-X1:F2.1	Wärmepumpenmanager -X1 heat pump manager -X1 gestionnaire de pompe à chaleur -X1
		BU	/4.C4	+A100-X2:N	Klemmleiste Steuerspannung terminal strip control voltage bornier tension de commande	+A200-X1:N	Wärmepumpenmanager -X1 heat pump manager -X1 gestionnaire de pompe à chaleur -X1
		GNYE	/4.C4	+A100-X2:PE	Klemmleiste Steuerspannung terminal strip control voltage bornier tension de commande	+A200-X1:PE	Wärmepumpenmanager -X1 heat pump manager -X1 gestionnaire de pompe à chaleur -X1
-W+A100.3	: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28 : J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28 : J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28	RD	/4.D6	+A100-X5:B(-)	Klemmleiste Kommunikation terminal strip communication bornier communication	+A200-N1:J25/-	Wärmepumpenmanager -N1 heat pump manager -N1 gestionnaire de pompe à chaleur -N1
		BK	/4.D6	+A100-X5:A(+)	Klemmleiste Kommunikation terminal strip communication bornier communication	+A200-N1:J25/+	Wärmepumpenmanager -N1 heat pump manager -N1 gestionnaire de pompe à chaleur -N1

a	20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter	Müller, R.	 GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND	6 - Kabelbelegungsliste 12	452166.62.06	
-	PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft				13038	4521666206_AL35TBS
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch		

Legende · legend · légende

№	Betriebsmittel item moyens d'exploitation	Bezeichnung identifier désignation	Querverweis cross-reference renvoi	№	Betriebsmittel item moyens d'exploitation	Bezeichnung identifier désignation	Querverweis cross-reference renvoi
1	+A100-E1	Ölsumpfheizung -M1 crank case heater -M1 chauffage carter d'huile -M1	/8.D6	21	+A100-R27	Sauggasfühler temperature sensor sonde de température	/7.B4
2	+A100-E2	Ölsumpfheizung -M3 crank case heater -M3 chauffage carter d'huile -M3	/8.D7	22	+A100-R40.1	Temperatur Öl Verdichter 1 temperature oil compressor 1 température huile compresseur 1	/7.B7
3	+A100-E4	Düsenringheizung nozzle ring heater résistance de virole	/8.D5	23	+A100-R40.2	Temperatur Öl Verdichter 2 temperature oil compressor 2 température huile compresseur 2	/7.B8
4	+A100-E14	Heizung Kondensatablauf heating condensate drain chauffage écoulement des condensats	/8.D5	24	+A100-Y1	Vier-Wege-Ventil four-way valve vanne 4 voies	/8.D4
5	+A100-F4	Hochdruckpressostat high-pressure pressostat pressostat haute pression	/8.C2	25	+A200-N1	Wärmepumpenmanager -N1 heat pump manager -N1 gestionnaire de pompe à chaleur -N1	/4.D6
6	+A100-F5	Niederdruckpressostat low-pressure pressostat pressostat basse pression	/7.B2	26	+A200-X1	Wärmepumpenmanager -X1 heat pump manager -X1 gestionnaire de pompe à chaleur -X1	/4.D5
7	+A100-F7	Thermokontakt Heißgas thermostat relay hot gas thermocontact gaz chaud	/8.B2	27	+A300-F+A100	Sicherung Wärmepumpe fuse heat pump coupe-circuit pompe à chaleur	/4.E2
8	+A100-K0	Sicherheitsschutz safety contactor contacteur de sécurité	/8.D2	28	+A300-K22	Schütz EVU-Sperre contactor utility block contacteur blocage EJP	/4.D2
9	+A100-KM2	Hilfsrelais -M2 auxiliary relay -M2 relais auxiliaire -M2	/8.D3				
10	+A100-M1	Verdichter 1 compressor 1 compresseur 1	/5.D2				
11	+A100-M2	Ventilator fan ventilateur	/5.D5				
12	+A100-M3	Verdichter 2 compressor 2 compresseur 2	/5.D3				
13	+A100-M7	Expansionsventil expansion valve détendeur	/9.C6				
14	+A100-N0	µPC2 µPC2 µPC2	/6.B2				
15	+A100-N7	Sanftanlasser -M1 soft starter -M1 démarrreur progressif -M1	/5.C2				
16	+A100-N8	Sanftanlasser -M2 soft starter -M2 démarrreur progressif -M2	/5.C3				
17	+A100-R2	Rücklauffühler return sensor sonde retour	/7.B3				
18	+A100-R3.1	Durchflussüberwachung Vortauf flow rate monitoring forward surveillance de débit transtation avant	/7.B4				
19	+A100-R25	Drucksensor p0 pressure sensor p0 capteur de pression p0	/7.B6				
20	+A100-R26	Drucksensor pc pressure sensor pc capteur de pression pc	/7.B6				

Ers stellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 drawn with ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 créé par ELCAD/AUCOPLAN (R) 2019 SP2
 Schutzvermerk nach DIN 34 / DIN ISO 16016 beachtet
 protective note DIN 34 / DIN ISO 16016
 Se conformer à la note de protection selon DIN 34 / DIN ISO 16016 !

			Datum	21.01.2020	Dimplex		7 - Legende		
a	20275	24.03.2021	Eck	Bearbeiter Müller, R.			13	452166.62.06	
-	PUV 010/19	11.02.2020	Eck	Geprüft					
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch		